Kapacitní zkouška baterií

Lokalita:

TR Pražačka

Zakázka:

PRE

Čísla baterií

Napětí

Vodivost před

Vodivost po

Konečné napětí

Číslo testu:	11
Číslo baterie	Bat.220V n.os. r.v.2017
Datum:	22.07.20
Čas:	09:27
Typ baterií:	MHP 12-30
Typ zkoušky:	120 min
Vybíjecí proud:	11,8 A
Konečné napětí:	194,4 V
Délka cyklu:	60 s
Délka zkoušky:	120,0 min
Teplota:	23,8°C
Za provozovatele:	
Měřil:	PEG s.r.o.
	Kašpar
Vztažná kapacita:	120,0 min
Kapacita:	**100,0 %**

Poznámka:
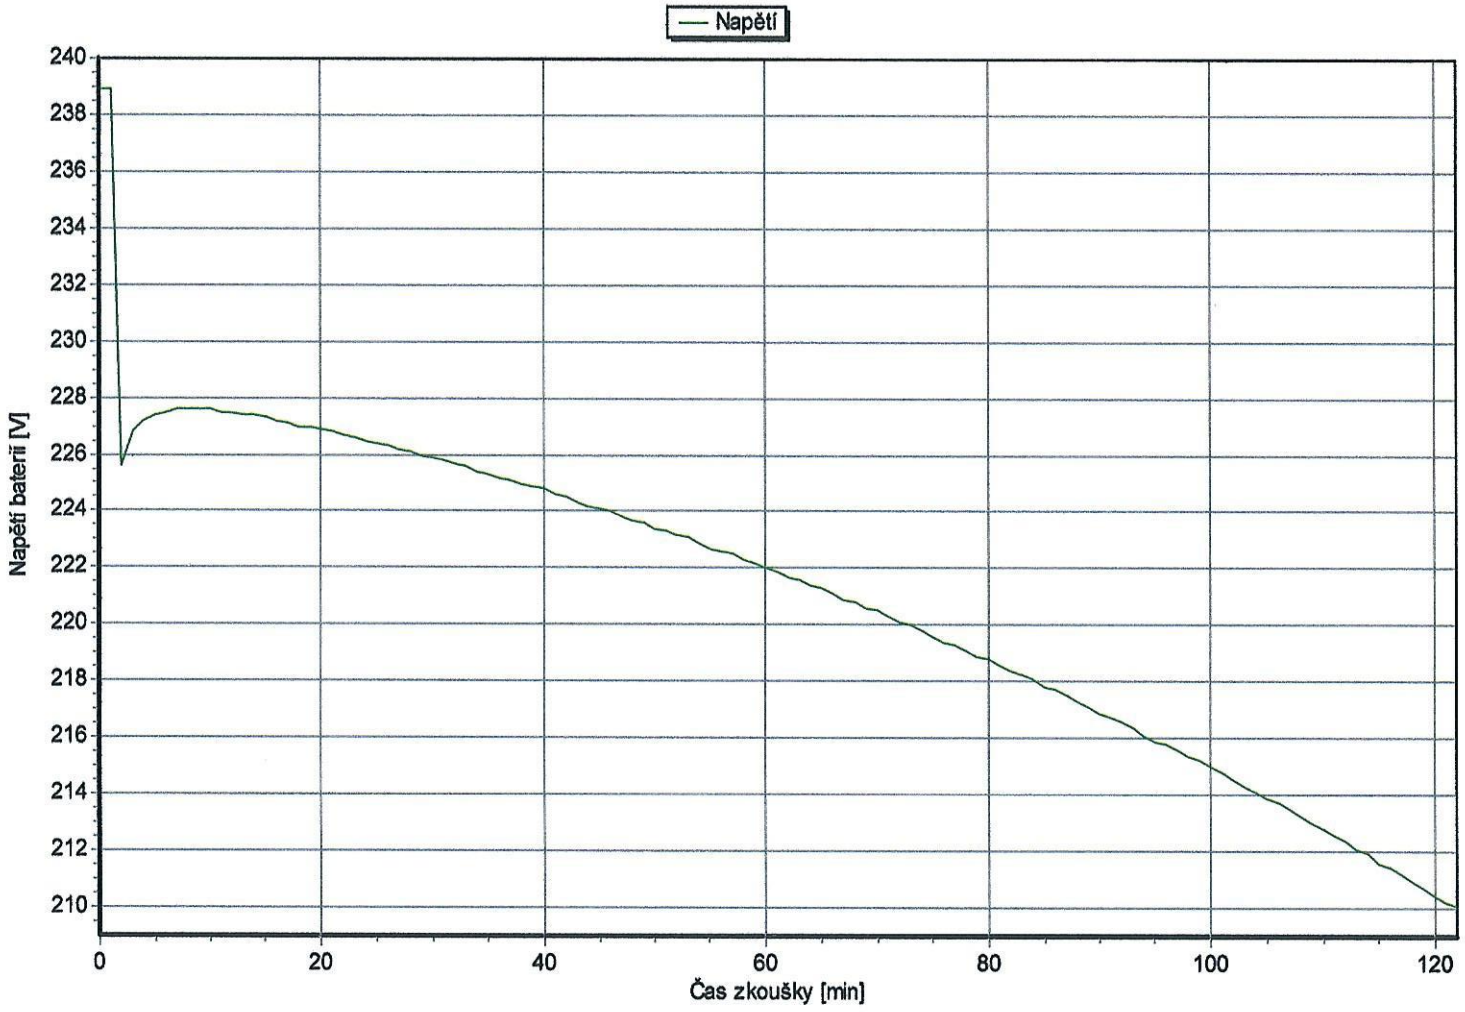
Baterie se nachází v dobrém stavu.