Kapacitní zkouška baterií

Lokalita:

TR Pražačka

Zakázka:

PRE

Čísla baterií

Napětí

Vodivost před

Vodivost po

Konečné napětí

Číslo testu:	17
Číslo baterie	B5 24V
Datum:	01.04.15
Čas:	08:43
Typ baterií:	FLL 6-225
Typ zkoušky:	180 min
Vybíjecí proud:	57,7 A
Konečné napětí:	21,6 V
Délka cyklu:	60 s
Délka zkoušky:	180,0 min
Teplota:	10,9°C
Za provozovatele:	
Měřil:	PEG s.r.o. Kašpar
Vztažná kapacita:	180,0 min
Kapacita:	**100,0 %**

Poznámka:

Baterie se nachází v mírně zhoršeném stavu.

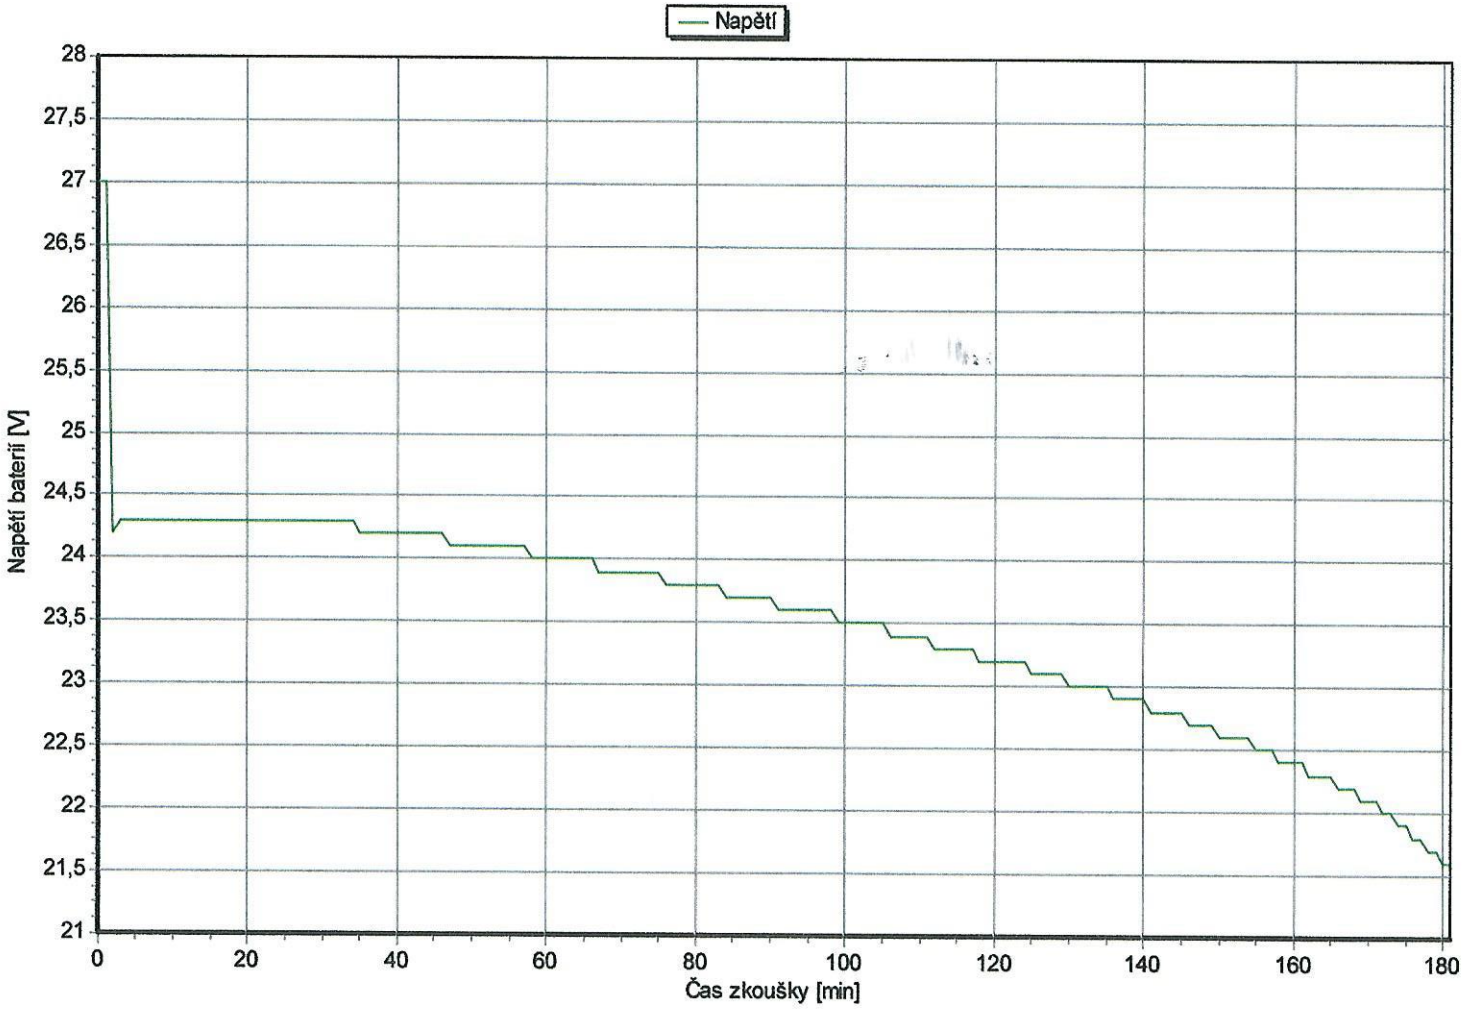

Kapacitní zkouška baterií

Lokalita:

TR Pražačka

Zakázka:

PRE

Čísla baterií

Napětí

Vodivost před

Vodivost po

Konečné napětí

Číslo testu:	18
Číslo baterie	B6 24V
Datum:	01.04.15
Čas:	11:47
Typ baterií:	FLL 6-225
Typ zkoušky:	180 min
Vybíjecí proud:	57,7 A
Konečné napětí:	21,6 V
Délka cyklu:	60 s
Délka zkoušky:	179,0 min
Teplota:	16,0°C
Za provozovatele:	
Měřil:	PEG s.r.o. Kašpar
Vztažná kapacita:	180,0 min
Kapacita:	**99,4 %**

Poznámka:
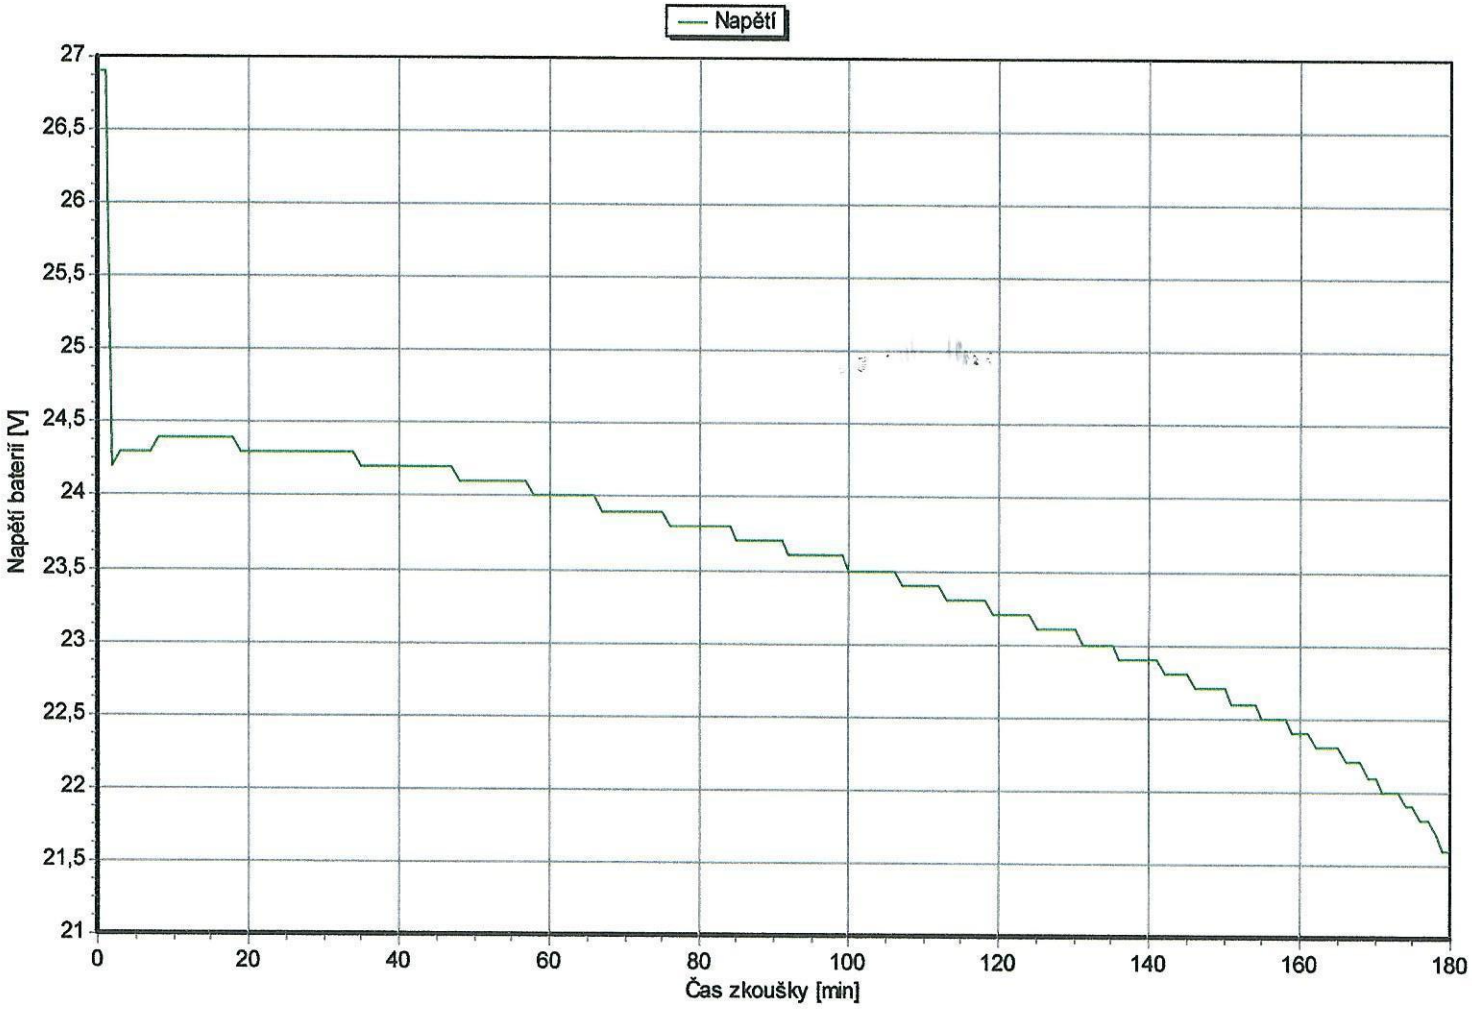
Baterie se nachází v mírně zhoršeném stavu.