Kapacitní zkouška baterií

Lokalita:

TR Zličín

Zakázka:

PRE

Čísla baterií
Napětí
Vodivost před
Vodivost po

Konečné napětí

Čislo testu:	10
Číslo baterie	Bat.2,220V,r.v.2006
Datum:	19.02.14
Čas:	11:53
Typ baterií:	5 OPzS 350
Typ zkoušky:	180 min
Vybíjecí proud:	87,5 A
Konečné napětí:	189 V
Délka cyklu:	60 s
Délka zkoušky:	180,0 min
Teplota:	20,0°C
Za provozovatele:	
Měřil:	PEG s.r.o.
	Kašpar
Vztažná kapacita:	180,0 min
Kapacita:	**100,0 %**

Poznámka:
Baterie se nachází v dobrém stavu.

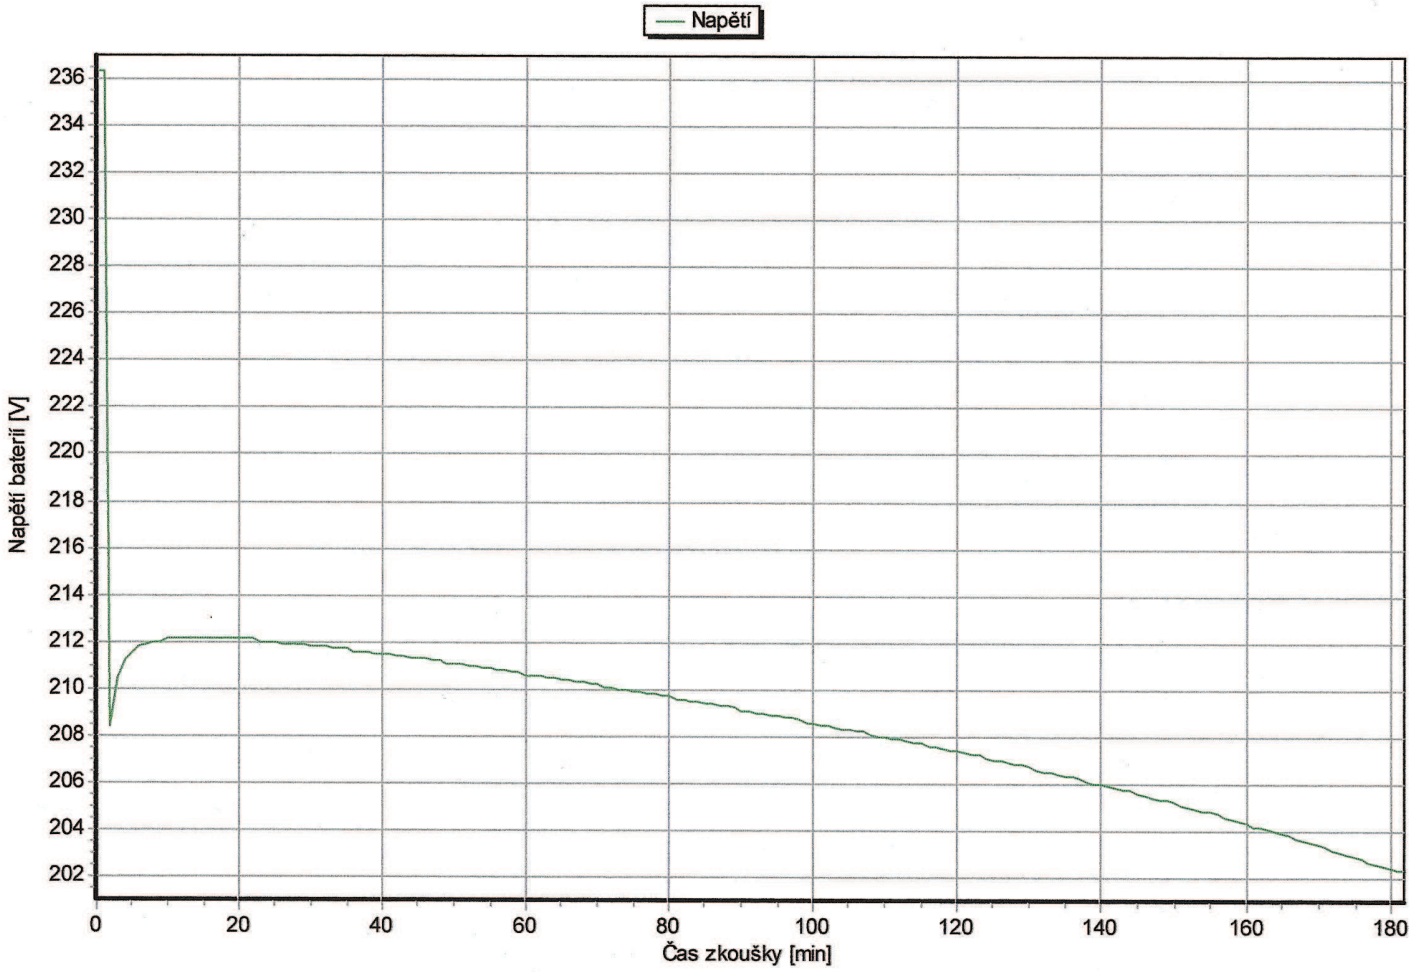

Kapacitní zkouška baterií

Lokalita:

TR Zličín

Zakázka:

PRE

Čísla baterií

Napětí

Vodivost před

Vodivost po

Konečné napětí

Čislo testu:	9
Číslo baterie	Bat.1,220V,r.v.2006
Datum:	19.02.14
Čas:	08:28
Typ baterií:	5 OPzS 350
Typ zkoušky:	180 min
Vybíjecí proud:	87,5 A
Konečné napětí:	189 V
Délka cyklu:	60 s
Délka zkoušky:	180,0 min
Teplota:	22,9°C
Za provozovatele:	
Měřil:	PEG s.r.o.
	Kašpar
Vztažná kapacita:	180,0 min
Kapacita:	**100,0 %**

Poznámka:
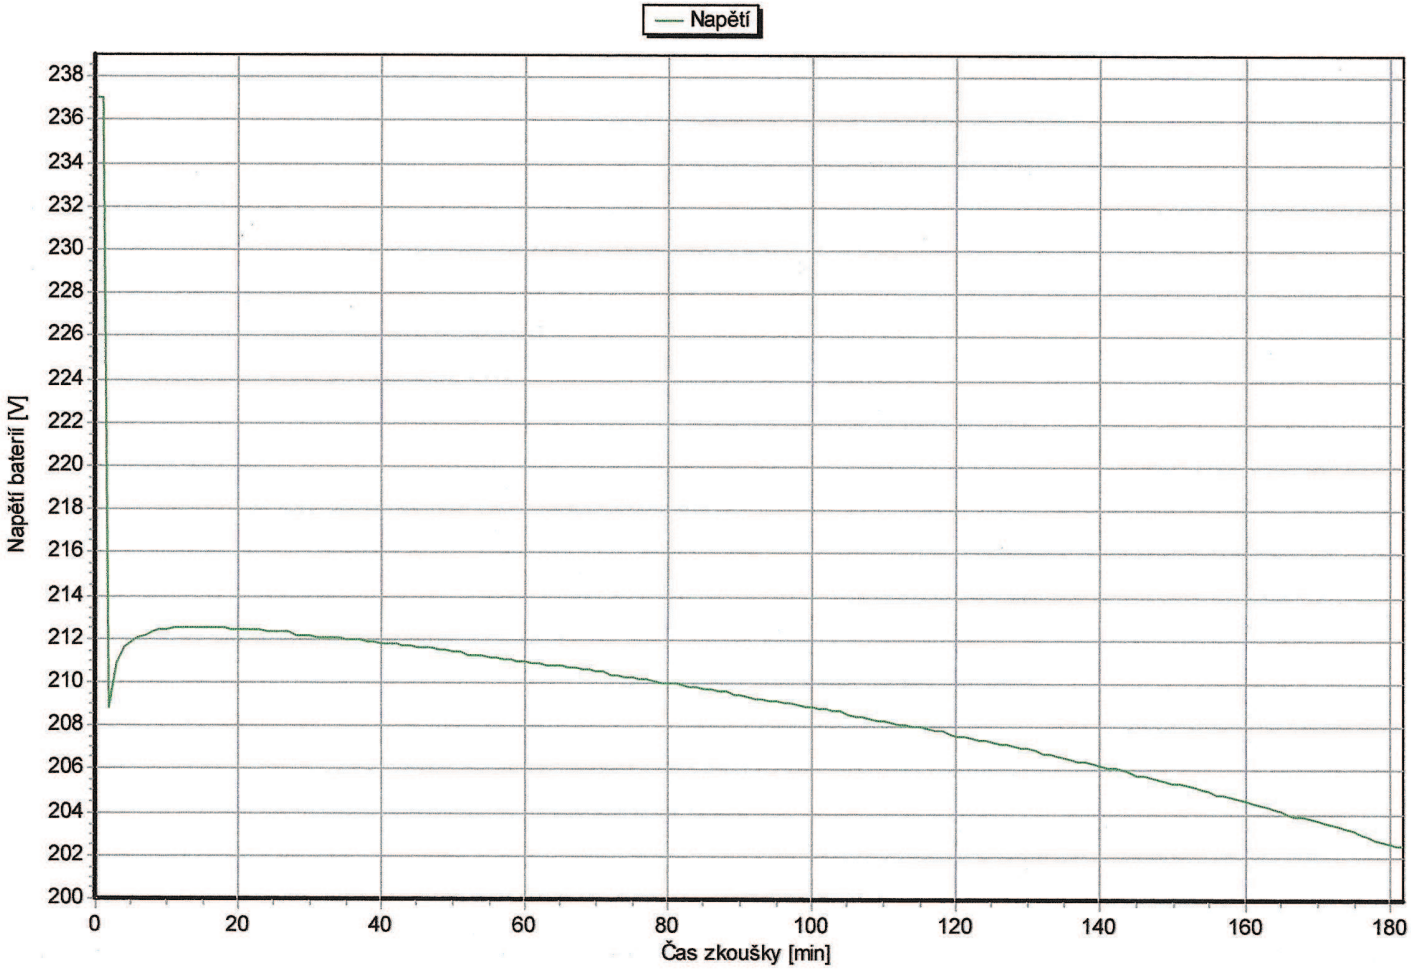
Baterie se nachází v dobrém stavu.