

Kapacitní zkouška baterií

Lokalita:

TR Zličín

Zakázka:

PRE

Číslo baterií


Napětí

Vodivost před

Vodivost po

Konečné napětí

Číslo testu: 30
Číslo baterie Bat.2, 220V
Datum: 19.07.17
Čas: 10:50
Typ baterií: 5 OPzS 350
Typ zkoušky: 120 min
Vybití proud: 50 A
Konečné napětí: 194,4 V
Délka cyklu: 60 s
Délka zkoušky: 120,0 min
Teplota: 26,2°C
Za provozovatele: PEG s.r.o.
Měřil: Kašpar
Vztažná kapacita: 120,0 min
Kapacita: 100,0 %
Poznámka:
Baterie se nachází v dobrém stavu.

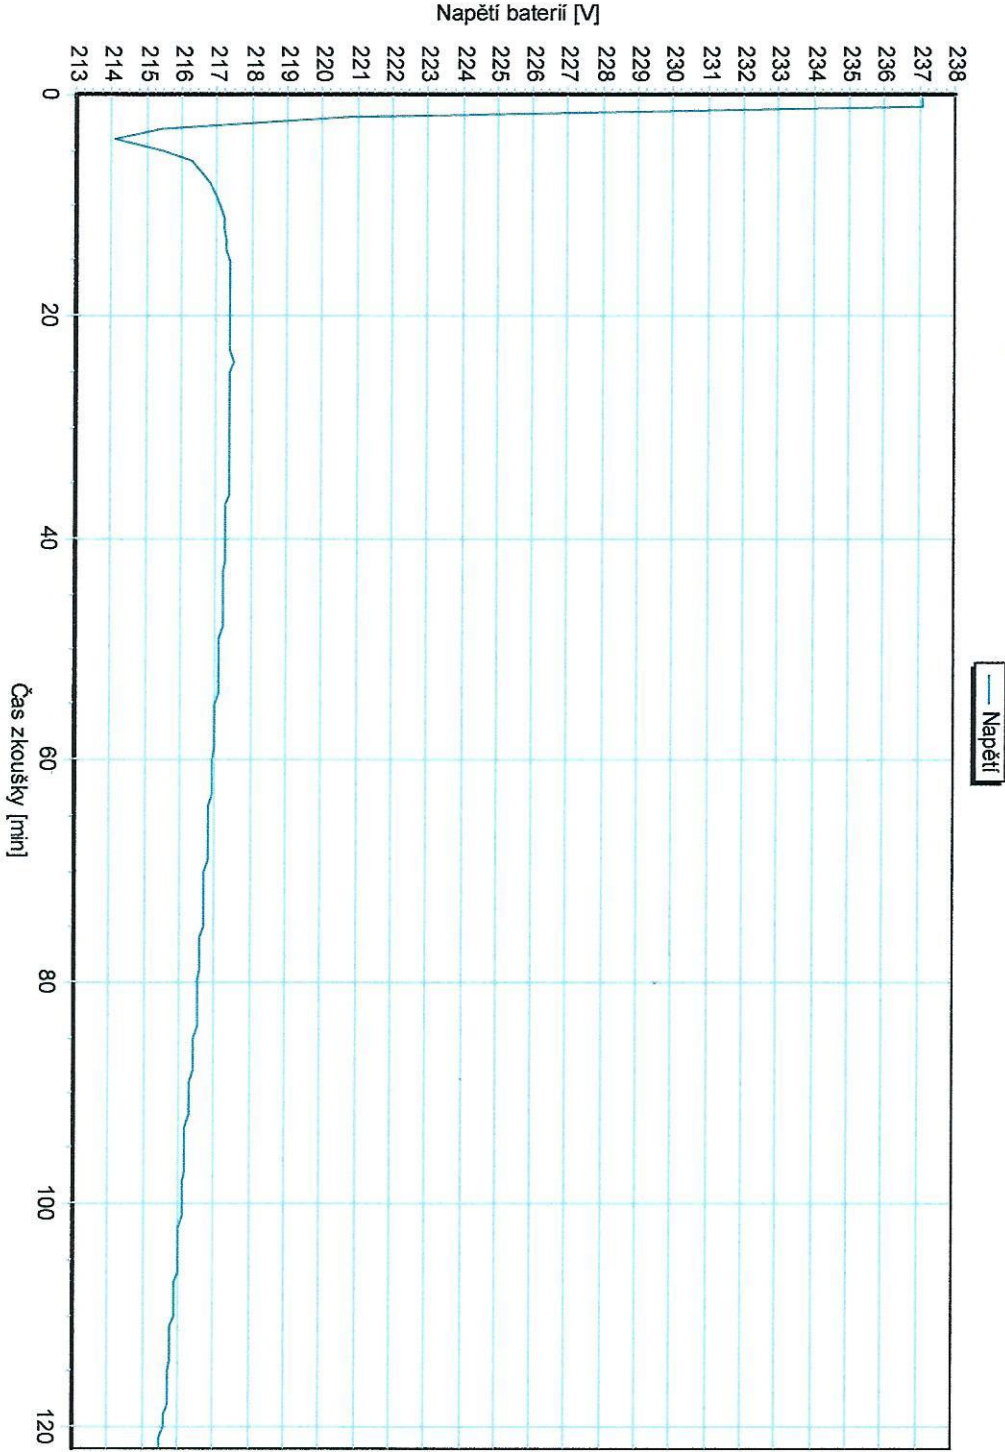

Kapacitní zkouška baterií

Lokalita:

TR Zličín

Zakázka:

PRE

Číslo baterií

Napětí

Vodivost před

Vodivost po

Konečné napětí

Číslo testu: 29
Číslo baterie Bat.1, 220V
Datum: 19.07.17
Čas: 08:36
Typ baterií: 5 OPzS 350
Typ zkoušky: 120 min
Vybijecí proud: 50 A
Konečné napětí: 194,4 V
Délka cyklu: 60 s
Délka zkoušky: 120,0 min
Teplota: 24,6°C
Za provozovatele: PEG s.r.o.
Měřil: Kašpar
Vztažná kapacita: 120,0 min
Kapacita: 100,0 %
Poznámka:
Baterie se nachází v dobrém stavu.

