Kapacitní zkouška baterií

Lokalita:

TR Střed

Zakázka:

PRE

Číslo testu:	45
Číslo baterie	Bat.1, 220V, r.v.2007
Datum:	18.02.21
Čas:	07:40
Typ baterií:	5 OPzS 350
Typ zkoušky:	120 min
Vybíjecí proud:	50 A
Konečné napětí:	189 V
Délka cyklu:	60 s
Délka zkoušky:	120,0 min
Teplota:	13,2°C
Za provozovatele:	
Měřil:	PEG s.r.o.
	Kašpar
Vztažná kapacita:	120,0 min
Kapacita:	**100,0 %**

Poznámka:

Baterie se nachází v dobrém stavu.

Konečné napětí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

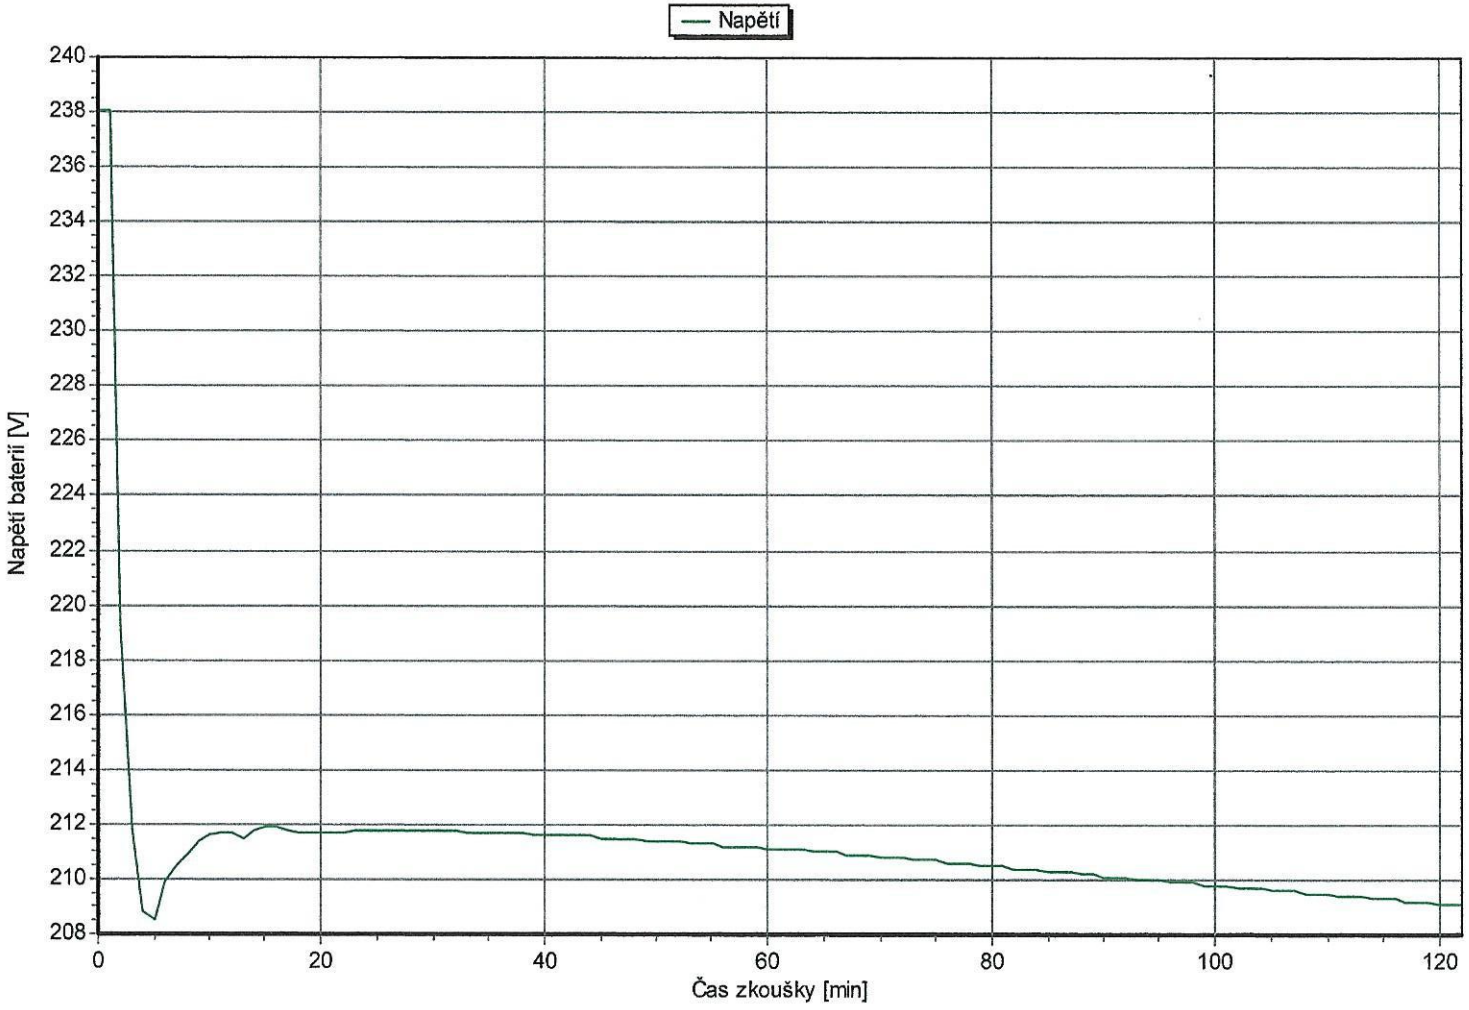

Kapacitní zkouška baterií

Lokalita:

TR Střed

Zakázka:

PRE

Konečné napětí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

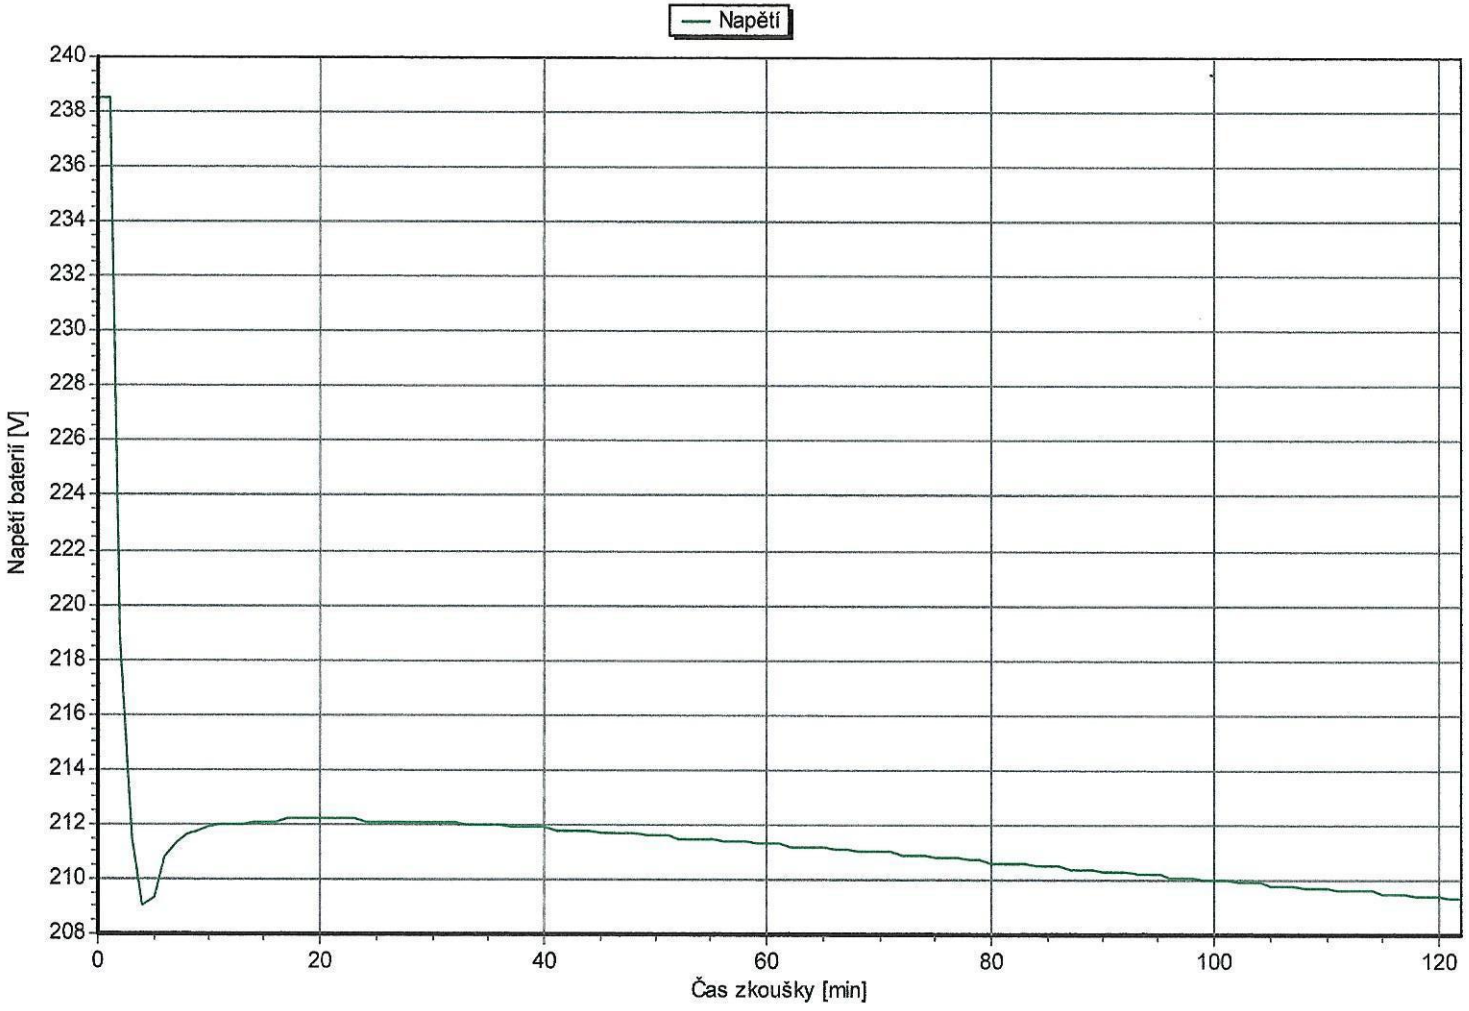

Číslo testu:	46
Číslo baterie	Bat.2, 220V, r.v.2007
Datum:	18.02.21
Čas:	09:45
Typ baterií:	5 OPzS 350
Typ zkoušky:	120 min
Vybíjecí proud:	50 A
Konečné napětí:	189 V
Délka cyklu:	60 s
Délka zkoušky:	120,0 min
Teplota:	14,0°C
Za provozovatele:	
Měřil:	PEG s.r.o.
	Kašpar
Vztažná kapacita:	120,0 min
Kapacita:	**100,0 %**

Poznámka:

Baterie se nachází v dobrém stavu.