Kapacitní zkouška baterií

Lokalita:

TR Třeboradice

Zakázka:

PRE

Čislo testu:	16
Číslo baterie	Bat.1, 220V, r.v.2014
Datum:	09.03.22
Čas:	08:58
Typ baterií:	6 OPzS 420
Typ zkoušky:	120 min
Vybíjecí proud:	50 A
Konečné napětí:	194,4 V
Délka cyklu:	60 s
Délka zkoušky:	120,0 min
Teplota:	21,9°C
Za provozovatele:	PEG s.r.o.
Měřil:	Kašpar
Vztažná kapacita:	120,0 min
Kapacita:	**100,0 %**

Poznámka:

Baterie se nachází v dobrém stavu.

Konečné napětí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

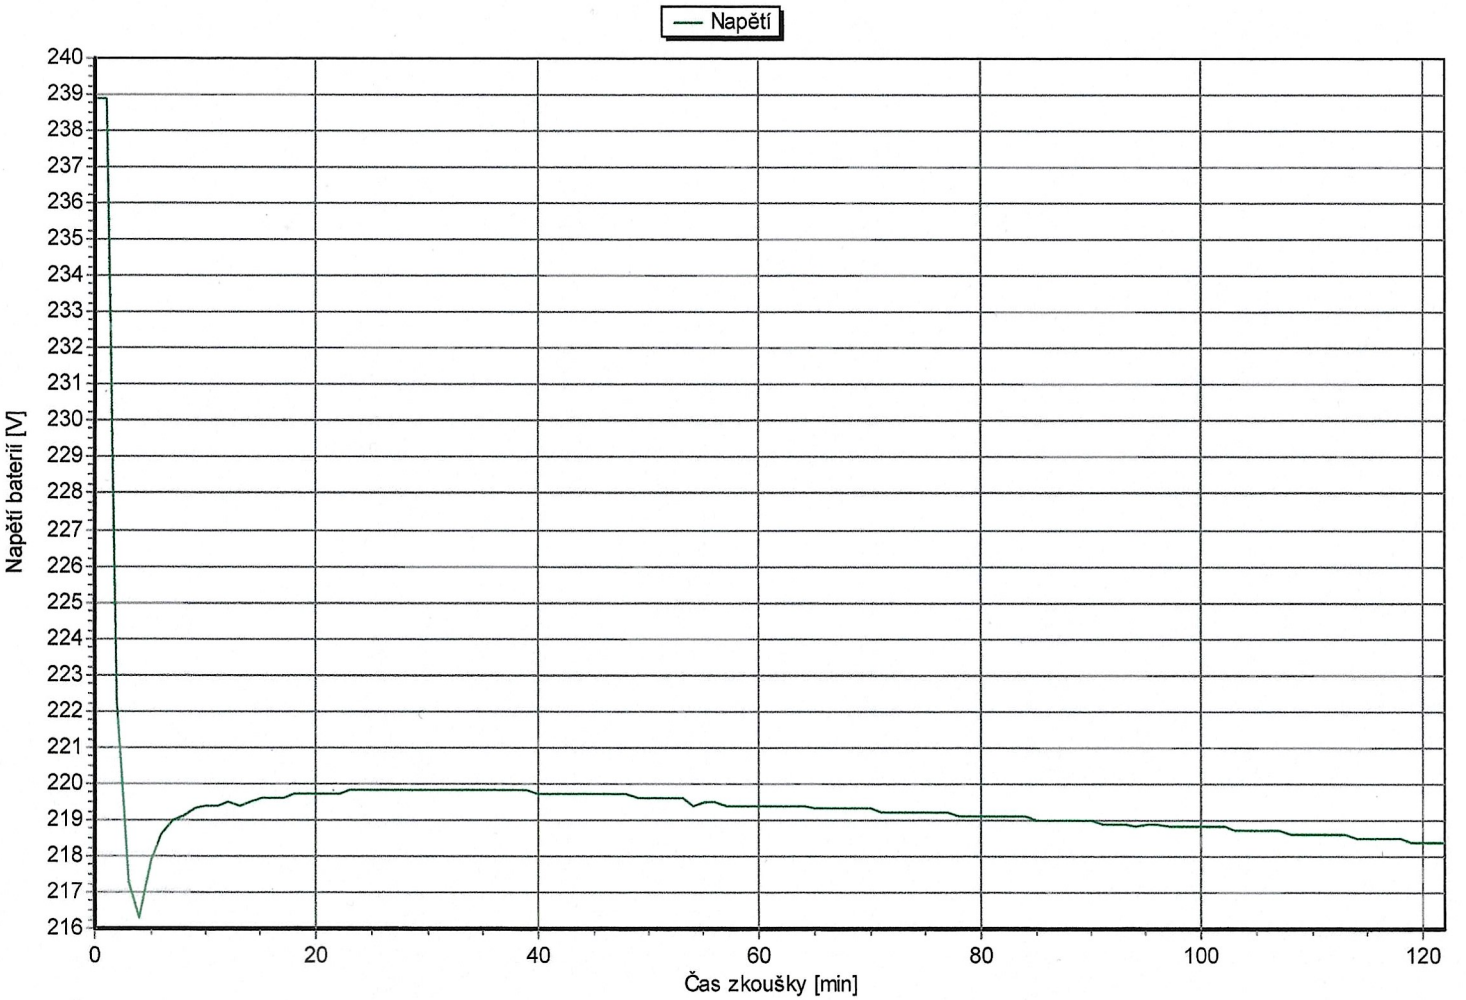

Kapacitní zkouška baterií

Lokalita:

TR Třeboradice

Zakázka:

PRE

Číslo testu:	17
Číslo baterie	Bat.1, 220V, r.v.2014
Datum:	09.03.22
Čas:	11:04
Typ baterií:	6 OPzS 420
Typ zkoušky:	120 min
Vybíjecí proud:	50 A
Konečné napětí:	194,4 V
Délka cyklu:	60 s
Délka zkoušky:	120,0 min
Teplota:	23,5°C
Za provozovatele:	PEG s.r.o.
Měřil:	Kašpar
Vztažná kapacita:	120,0 min
Kapacita:	**100,0 %**

Poznámka:

Baterie se nachází v dobrém stavu.
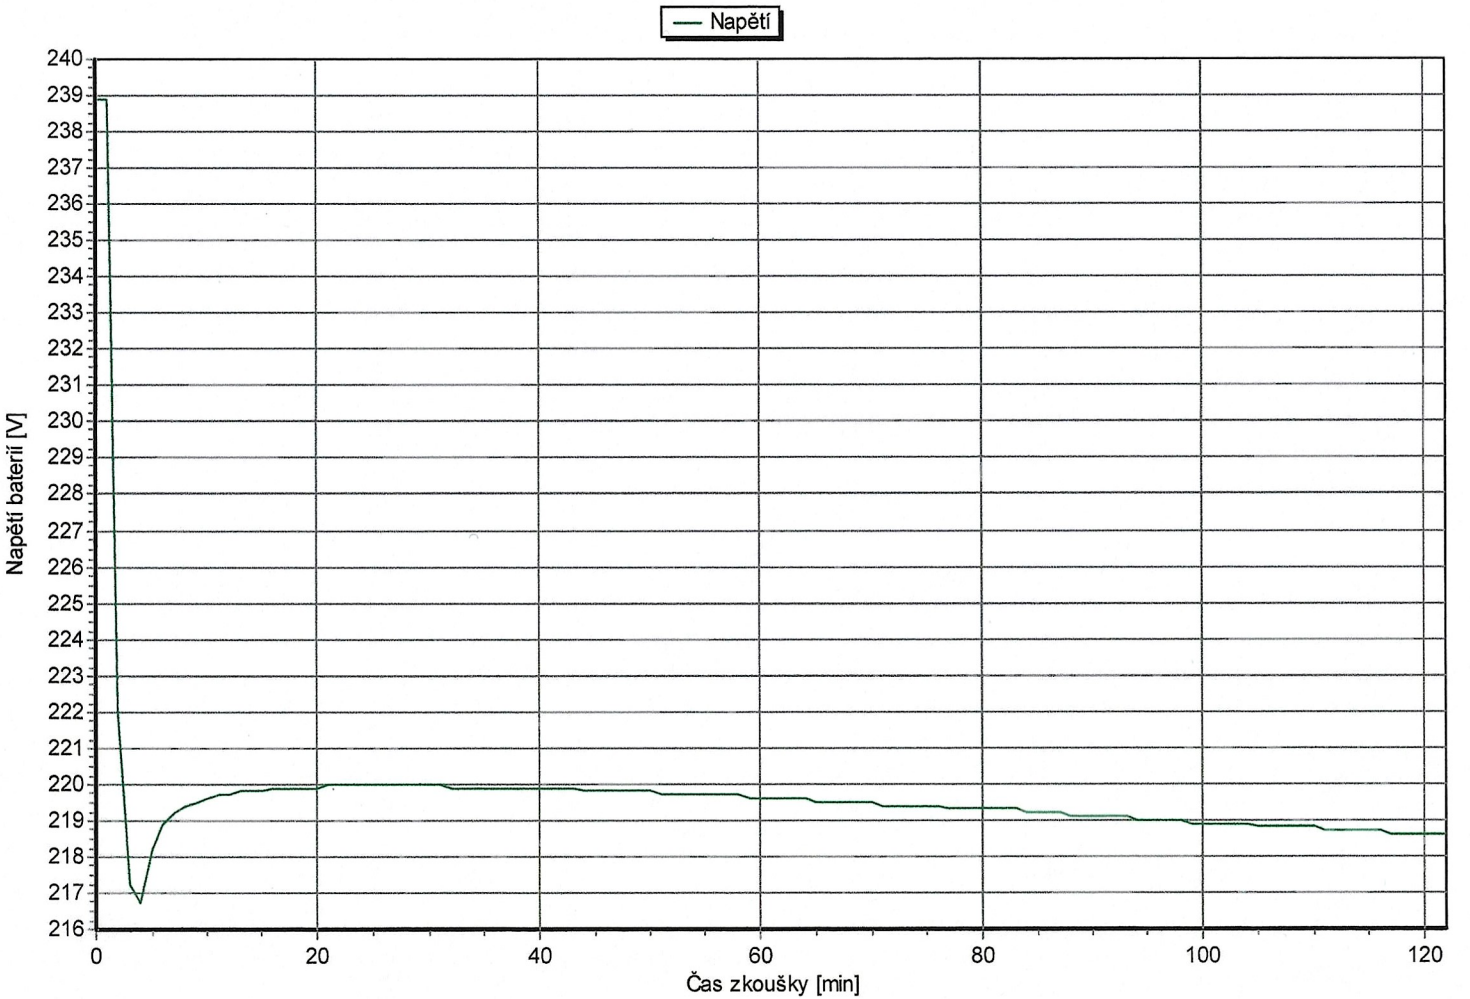
Konečné napětí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00