

Kapacitní zkouška baterií

Lokalita:

TR Lhotka

Zakázka:

PRE

Číslo testu:

28

Číslo baterie

Bat.2, r.v.2012

Datum:

18.05.22

Čas:

10:07

Typ baterií:

10 OSP.HC

Typ zkoušky:

120 min

Vybíjecí proud:

50 A

Konečné napětí:

194,4 V

Délka cyklu:

60 s

Délka zkoušky:

120,0 min

Teplota:

22,0°C

Za provozovatele:

PEG s.r.o.

Měřil:

Kašpar

Vztažná kapacita:


120,0 min

Kapacita:

100,0 %

Poznámka:

Baterie se nachází v dobrém stavu.

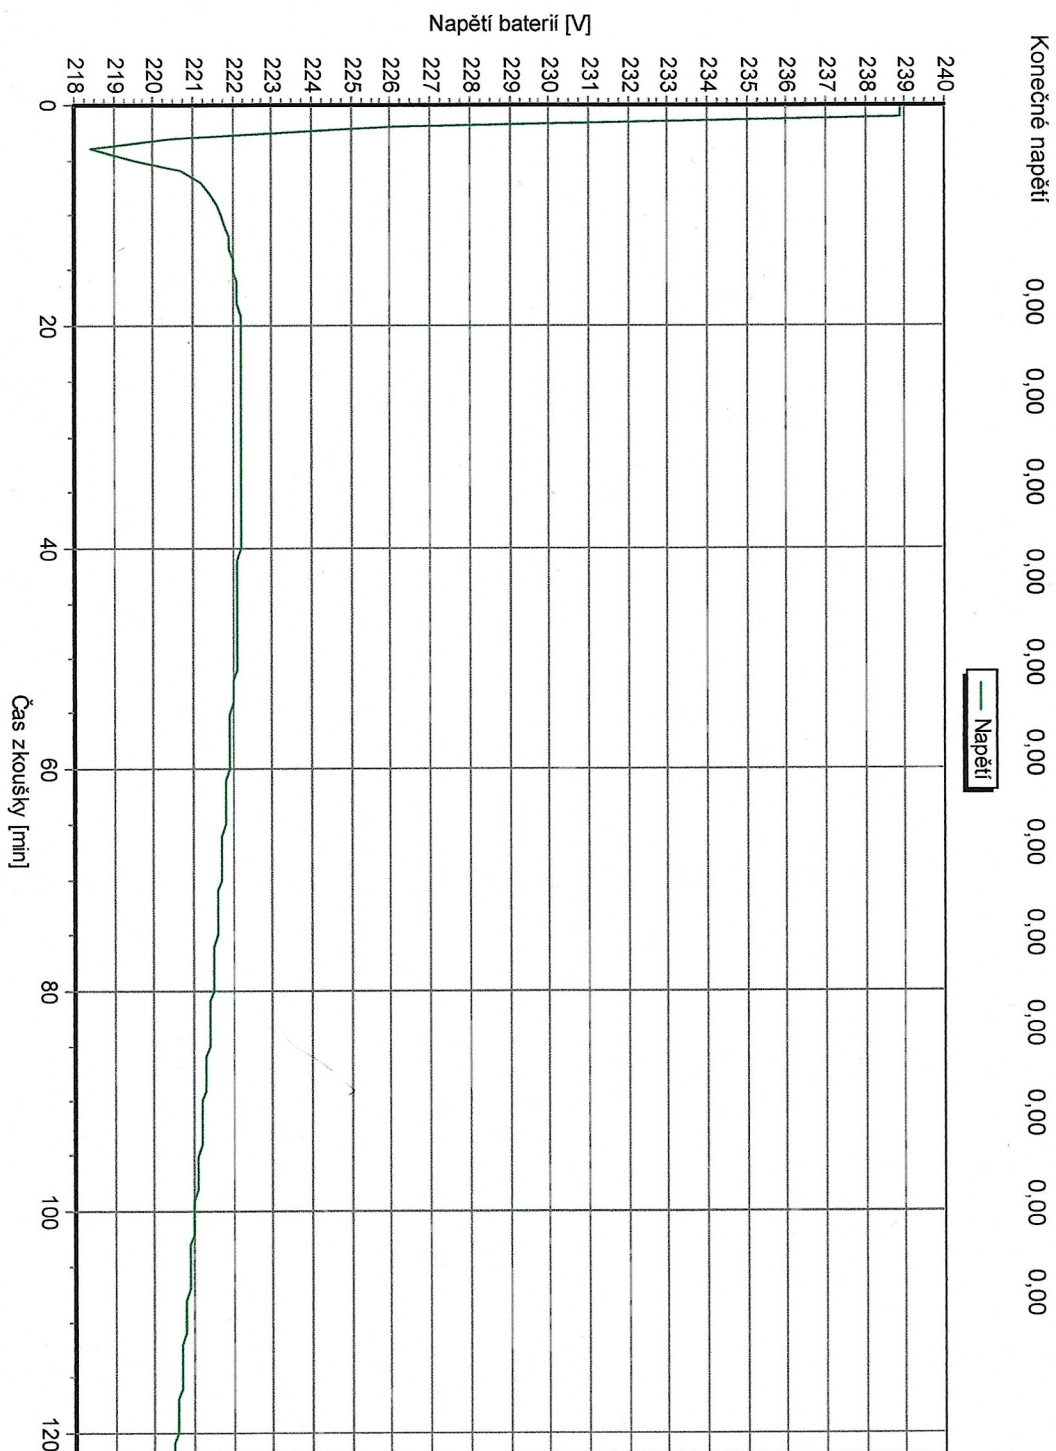

Kapacitní zkouška baterií

Lokalita:

TR Lhotka

Zakázka:

PRE

Číslo testu:

27

Číslo baterie

Bat.1, r.v. 2012

Datum:

18.05.22

Čas:

08:01

Typ baterií:

10 OSP,HC

Typ zkoušky:

120 min

Vybíjecí proud:

50 A

Konečné napětí:

194,4 V

Délka cyklu:

60 s

Délka zkoušky:

120,0 min

Teplota:

21,7°C

Za provozovatele:

PEG s.r.o.

Měřil:

Kašpar

Vztažná kapacita:

120,0 min

Kapacita:

100,0 %

Poznámka:

Baterie se nachází v dobrém stavu.

