

Kapacitní zkouška baterií

Lokalita:

TR Pražanka

Zakázka:

PRE

Číslo testu:

15

Číslo baterie

Bat.1, 220V, r.v.2013

Datum:

08.12.22

Čas:

09:43

Typ baterií:

6 OPzS 300

Typ zkoušky:

120 min

Vybíjecí proud:

50 A

Konečné napětí:

194,4 V

Délka cyklu:

60 s

Délka zkoušky:

120,0 min

Teplota:

17,9°C

Za provozovatele:

PEG s.r.o.

Měřil:

Kašpar

Vztažná kapacita:


120,0 min

Kapacita:

100,0 %

Poznámka:

Baterie se nachází v dobrém stavu.

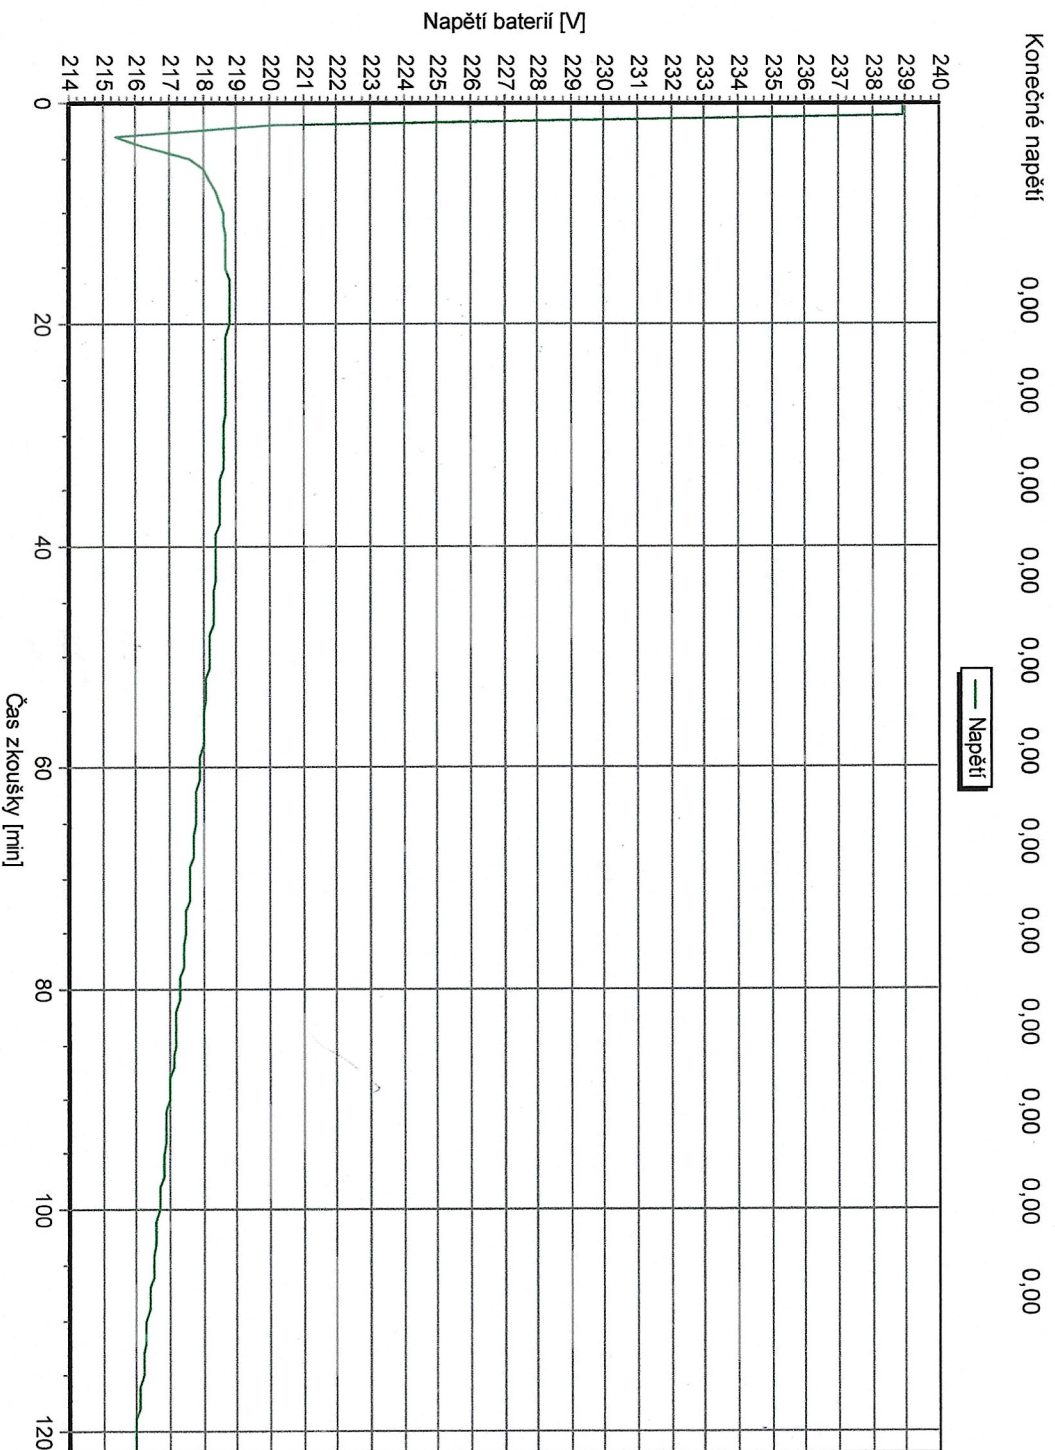

Kapacitní zkouška baterií

Lokalita:

TR Pražáčka

Zakázka:

PRE

Číslo testu:

16

Číslo baterie

Bat.2, 220V, r.v.2013

Datum:

08.12.22

Čas:

11:50

Typ baterií:

6 OPzS 300

Typ zkoušky:

120 min

Vybíjecí proud:

50 A

Konečné napětí:

194,4 V

Délka cyklu:

60 s

Délka zkoušky:

120,0 min

Teplota:

19,2°C

Za provozovatele:

PEG s.r.o.

Měřil:

Kašpar

Vztažná kapacita:

120,0 min

Kapacita:

100,0 %

Poznámka:

Baterie se nachází v dobrém stavu.

