

## Kapacitní zkouška baterií

Lokalita:

TR Zličín

Zakázka:

PRE

Číslo testu:

2

Číslo baterie

B2, 220V, r.v.2006

Datum:

10.08.22

Čas:

10:11

Typ baterií:

5 OPzS 350

Typ zkoušky:

120 min

Vybíjecí proud:

50 A

Konečné napětí:

194,4 V

Délka cyklu:

60 s

Délka zkoušky:

120,0 min

Teplota:

27,0°C

Za provozovatele:

PEG s.r.o.

Měřil:

Kašpar

Vztažná kapacita:

120,0 min

Kapacita:


**100,0 %**

Poznámka:

Baterie se nachází v dobrém stavu.

Konečné napětí

— Napětí

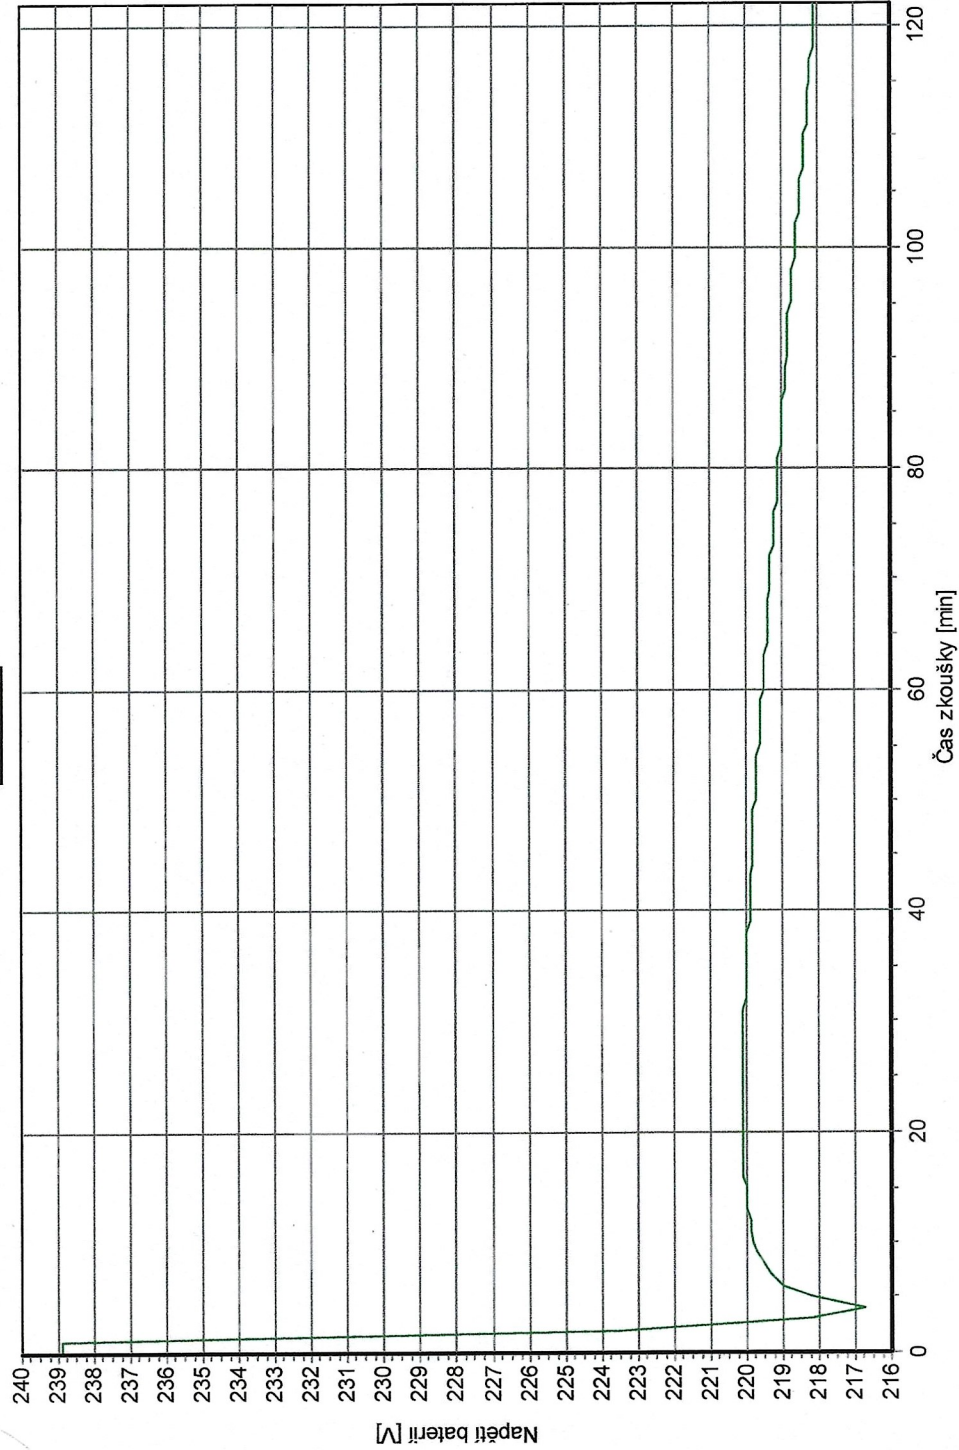

## Kapacitní zkouška baterií

Lokalita:

TR Zličín

Zakázka:

PRE

Číslo testu:

1

Číslo baterie

B1, 220V, r.v.2006

Datum:

10.08.22

Čas:

08:01

Typ baterií:

5 OPzS 350

Typ zkoušky:

121 min

Vybíjecí proud:

50 A

Konečné napětí:

194,4 V

Délka cyklu:

60 s

Délka zkoušky:

121,0 min

Teplota:

23,8°C

Za provozovatele:

PEG s.r.o.

Měřil:

Kašpar

Vztažná kapacita:

121,0 min

Kapacita:

100,0 %

Poznámka:

Baterie se nachází v dobrém stavu.

Konečné napětí

Napětí

