


## Kapacitní zkouška baterií

Lokalita:  
TR Sever

Zakázka:  
PRE

Číslo testu: 23  
Číslo baterie: Ups 2/1, bl. 1-16  
Datum: 31.03.23  
Čas: 08:08  
Typ baterií: Hopp\_FT12-55  
Typ zkoušky: 60 min  
Vybijecí proud: 19,5 A  
Konečné napětí: 168 V  
Délka cyklu: 60 s  
Délka zkoušky: 60,0 min  
Teplota: 23,5°C  
Za provozovatele: PEG s.r.o.  
Měřil: Kašpar  
Vztažná kapacita: 60,0 min  
Kapacita: 100,0 %  
Poznámka:  
Baterie se nachází v dobrém stavu.

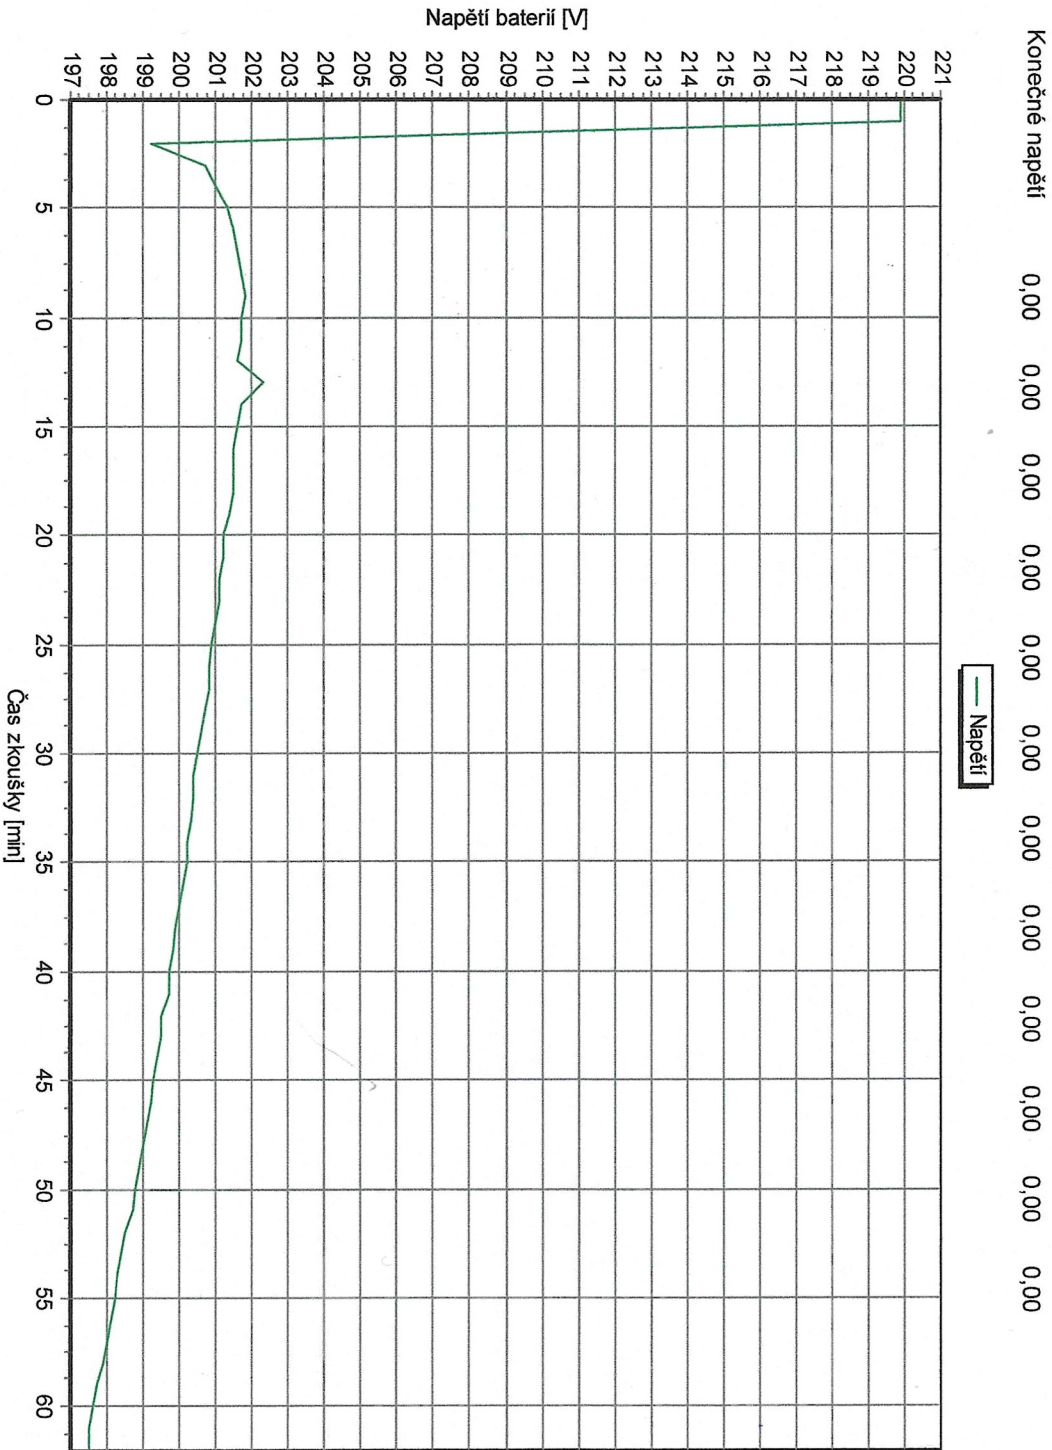

## Kapacitní zkouška baterií

Lokalita:

TR Sever

Zakázka:

PRE

Číslo testu:	24
Číslo baterie	Ups 2/2, bl. 17-32
Datum:	31.03.23
Čas:	09:17
Typ baterií:	Hopp. FT12-55
Typ zkoušky:	60 min
Vybíjecí proud:	19,5 A
Konečné napětí:	168 V
Délka cyklu:	60 s
Délka zkoušky:	60,0 min
Teplota:	28,7°C
Za provozovatele:	PEG s.r.o.
Měříl:	Kašpar
Vztažná kapacita:	60,0 min
Kapacita:	<b>100,0 %</b>

Poznámka:  
Baterie se nachází v dobrém stavu.

