Kapacitní zkouška baterií

Lokalita:

TR Běchovice

Zakázka:

PRE

Číslo testu:	4
Číslo baterie	Bat.1, 110V, r.v.2017
Datum:	07.02.24
Čas:	09:11
Typ baterií:	5 OPzS 250
Typ zkoušky:	120 min
Vybíjecí proud:	40 A
Konečné napětí:	97,2 V
Délka cyklu:	60 s
Délka zkoušky:	120,0 min
Teplota:	13,7°C
Za provozovatele:	PEG s.r.o.
Měřil:	Kašpar
Vztažná kapacita:	120,0 min
Kapacita:	**100,0 %**

Poznámka:

Baterie se nachází v dobrém stavu.

Konečné napětí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

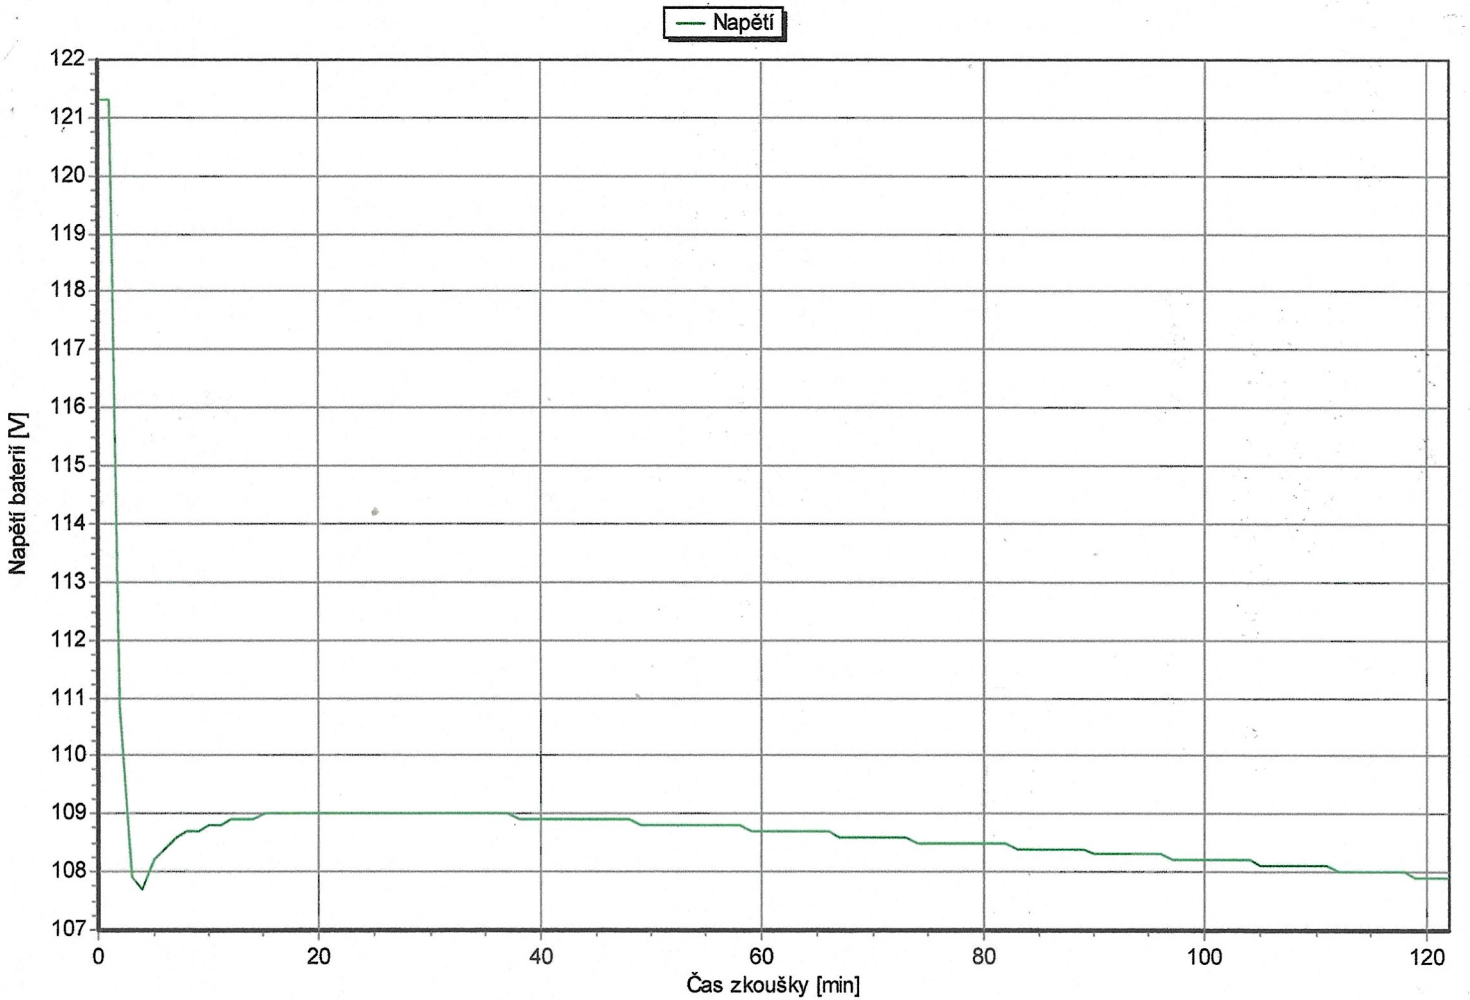

Kapacitní zkouška baterií

Lokalita:

TR Běchovice

Zakázka:

PRE

Číslo testu:	5
Číslo baterie	Bat.2, 110V, r.v.2017
Datum:	07.02.24
Čas:	11:22
Typ baterií:	5 OPzS 250
Typ zkoušky:	120 min
Vybíjecí proud:	40 A
Konečné napětí:	97,2 V
Délka cyklu:	60 s
Délka zkoušky:	120,0 min
Teplota:	15,1°C
Za provozovatele:	PEG s.r.o.
Měřil:	Kašpar
Vztažná kapacita:	120,0 min
Kapacita:	**100,0 %**

Poznámka:

Baterie se nachází v dobrém stavu.
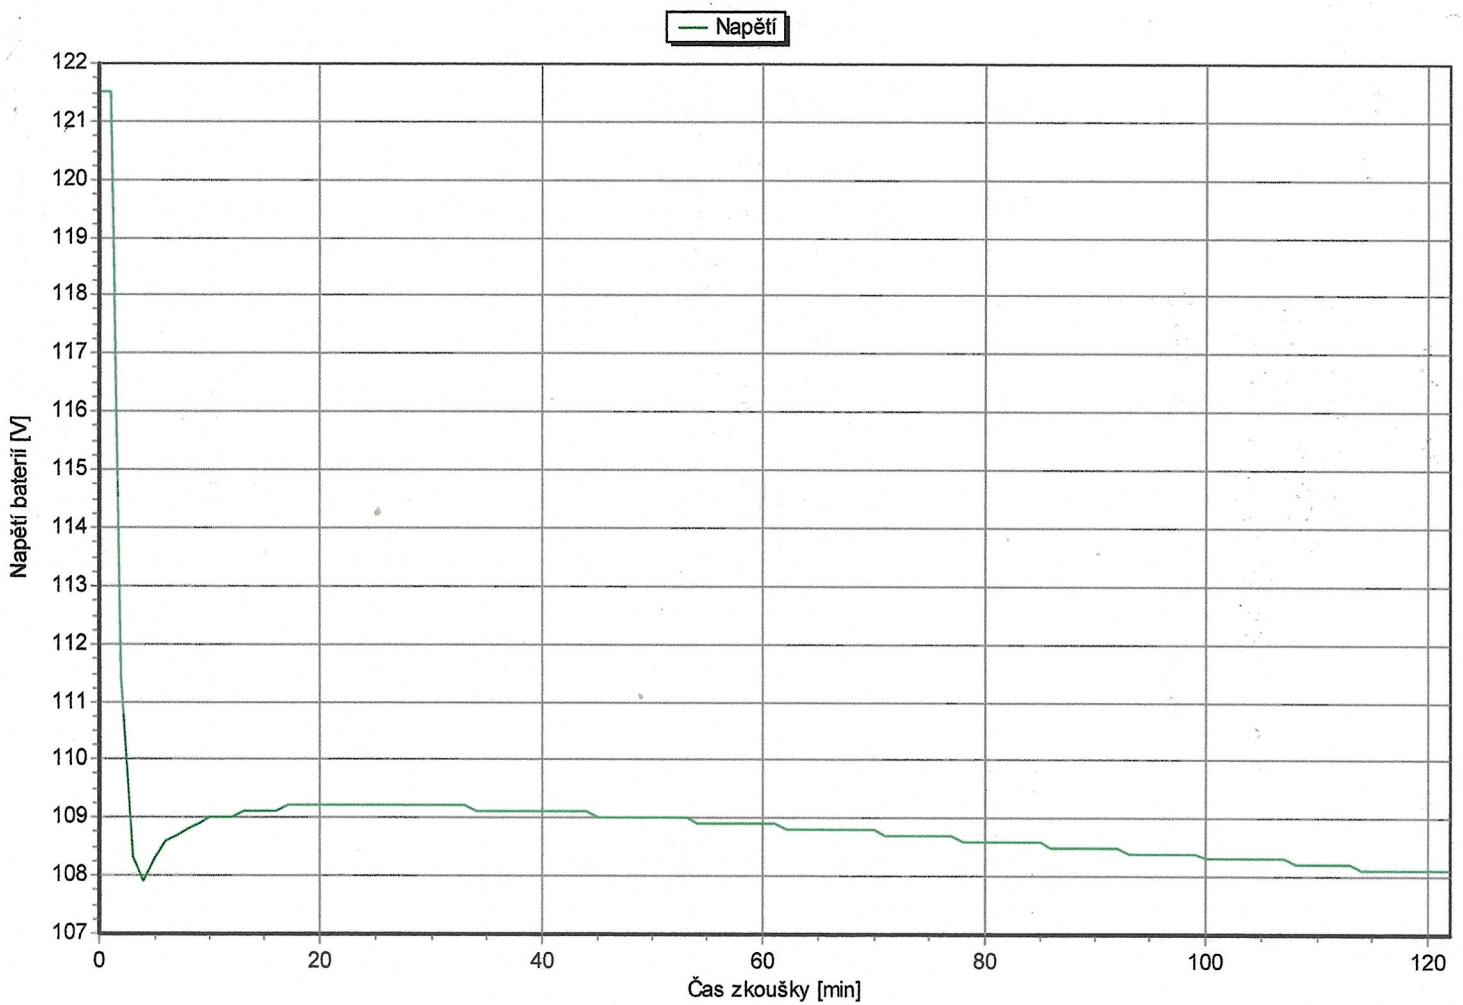
Konečné napětí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00