

Kapacitní zkouška baterií

Lokalita:

TR Jih (Bohdalec)

Zakázka:

PRE

Konečné napětí

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Napětí

Číslo testu: 15

Číslo baterie GB1, 220V, r.v.2006

Datum: 09.10.24

Čas: 06:50

Typ baterií: 6 OPzS 420

Typ zkoušky: 125 min

Vybíjecí proud: 50 A

Konečné napětí: 194,4 V

Délka cyklu: 60 s

Délka zkoušky: 120,0 min

Teplota: 19,5°C

Za provozovatele: PEG s.r.o.


Měřil: Kašpar

Vztažná kapacita: 125,0 min

Kapacita: 96,0 %

Poznámka:

Baterie se nacházejí v mírně zhoršeném stavu.

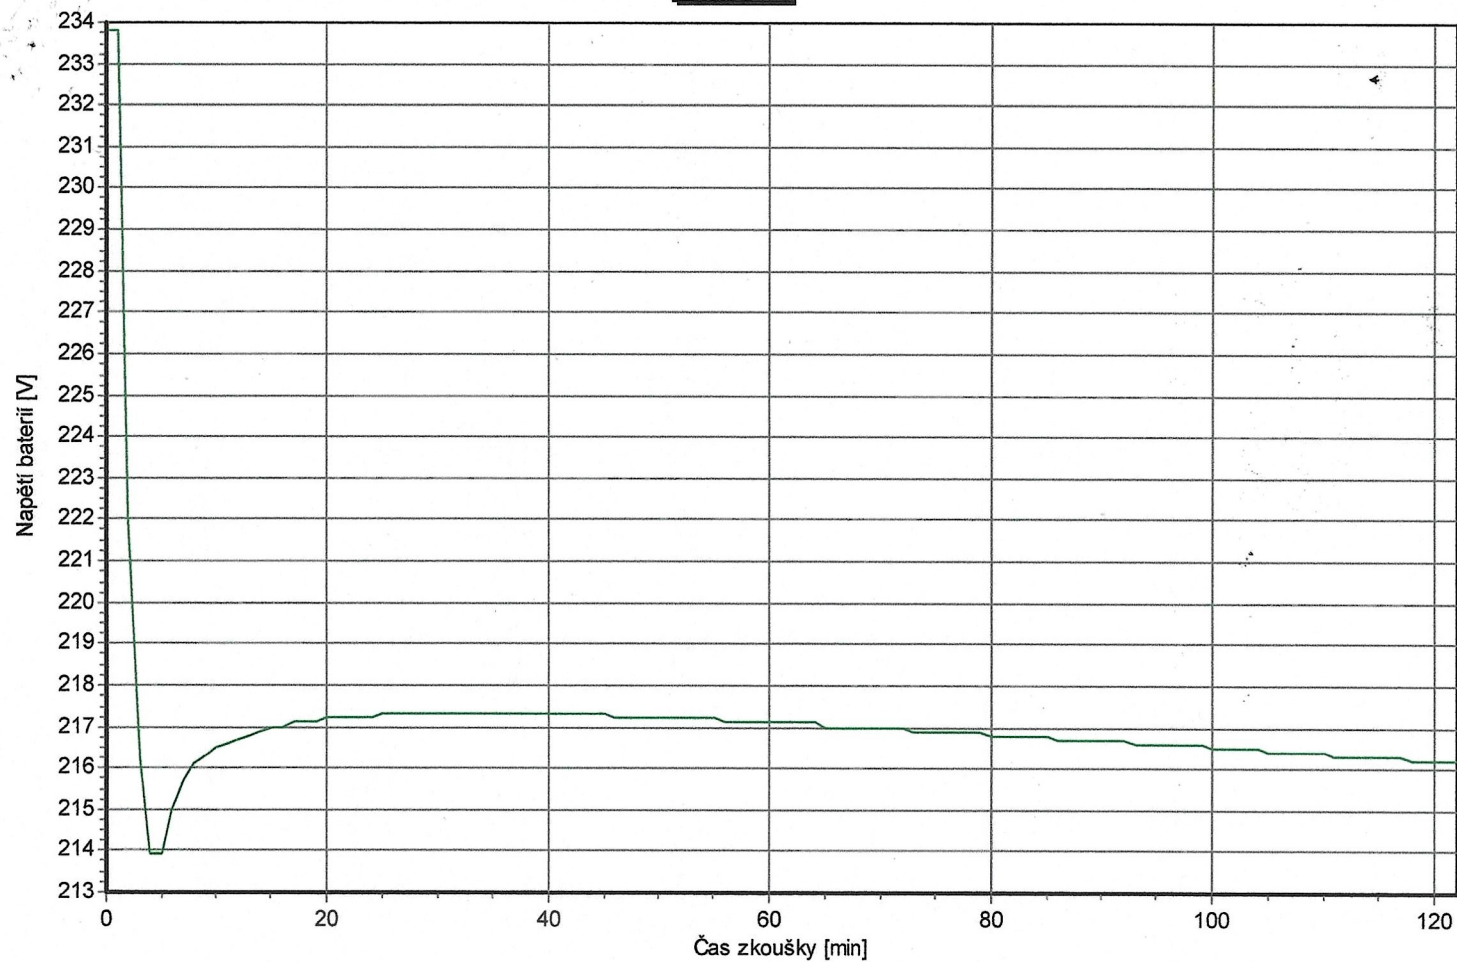

Kapacitní zkouška baterií

Lokalita:

TR Jih (Bohdalec)

Zakázka:

PRE

Konečné napětí

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

— Napětí

Číslo testu: 16

Číslo baterie GB2, 220V, r.v.2007

Datum: 09.10.24

Čas: 08:57

Typ baterií: 6 OPzS 420

Typ zkoušky: 120 min

Vybíjecí proud: 50 A

Konečné napětí: 194,4 V

Délka cyklu: 60 s

Délka zkoušky: 120,0 min

Teplota: 20,9°C

Za provozovatele: PEG s.r.o.

Měřil:

Kašpar

Vztažná kapacita: 120,0 min

Kapacita: 100,0 %

Poznámka:

Baterie se nacházejí v dobrém stavu.

