

Kapacitní zkouška baterií

Lokalita:

TR Lhotka

Zakázka:

PRE

Konečné napětí

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Číslo testu: 4

Číslo baterie Bat.1, 220V, r.v.2012

Datum: 18.07.24

Čas: 08:17

Typ baterií: 10 OSP.HC

Typ zkoušky: 120 min

Vybíjecí proud: 50 A

Konečné napětí: 194,4 V

Délka cyklu: 60 s

Délka zkoušky: 120,0 min

Teplota: 21,7°C

Za provozovatele: PEG s.r.o.


Měřil: Kašpar

Vztažná kapacita: 120,0 min

Kapacita: 100,0 %

Poznámka:

Baterie se nachází v dobrém stavu.

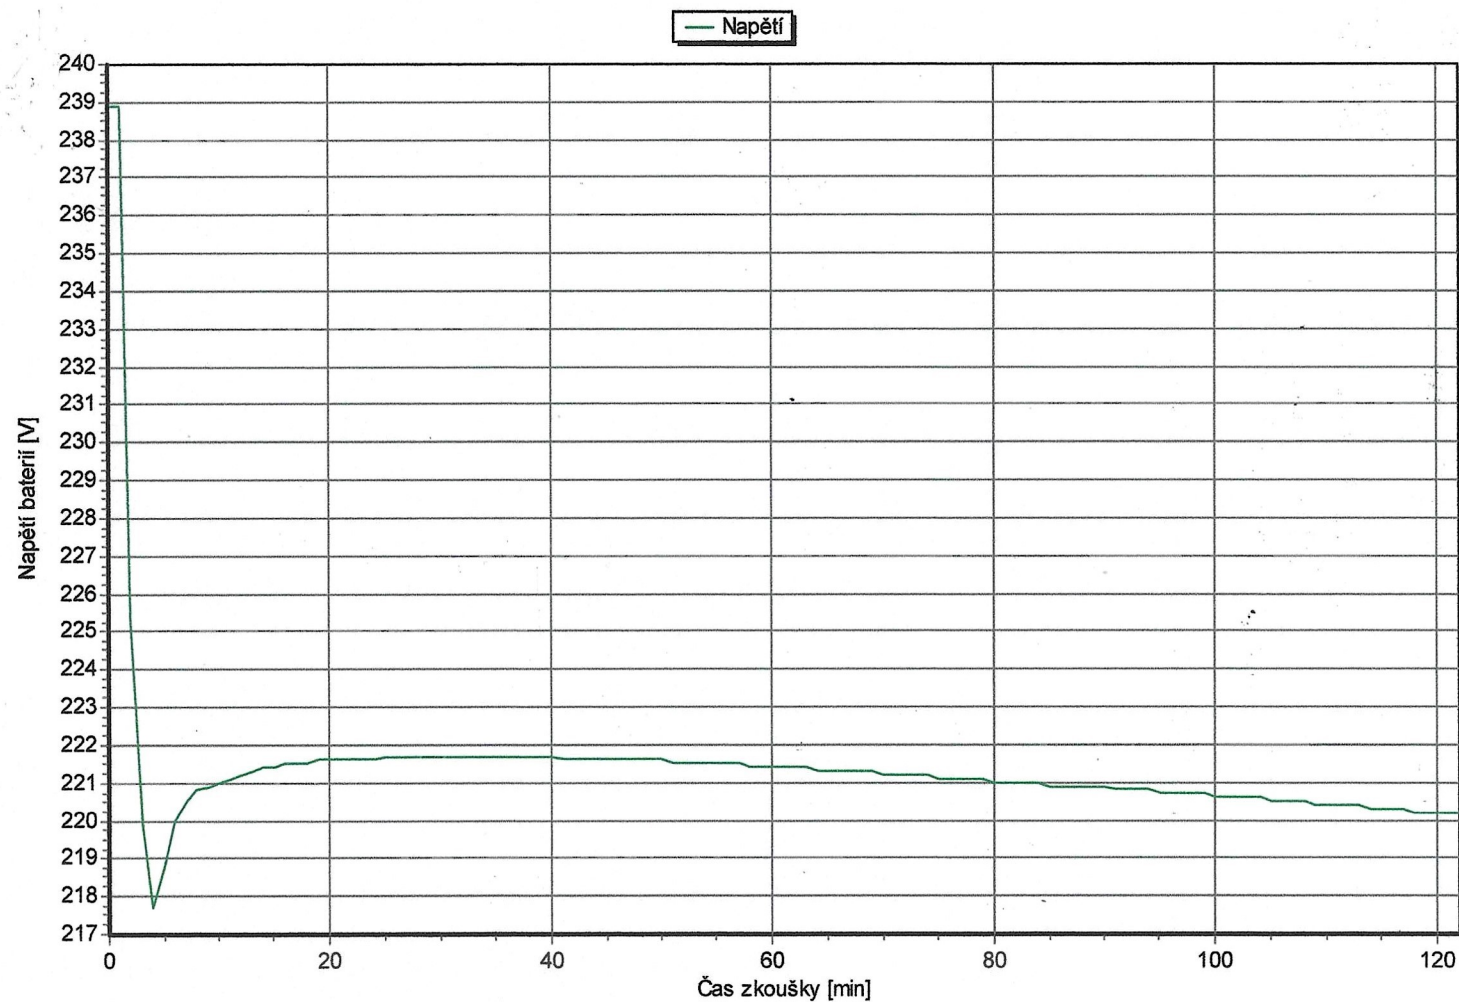

Kapacitní zkouška baterií

Lokalita:

TR Lhotka

Zakázka:

PRE

Konečné napětí

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Číslo testu: 5

Číslo baterie Bat.2, 220V, r.v.2012

Datum: 18.07.24

Čas: 10:21

Typ baterií: 10 OSP.HC

Typ zkoušky: 120 min

Vybíjecí proud: 50 A

Konečné napětí: 194,4 V

Délka cyklu: 60 s

Délka zkoušky: 120,0 min

Teplota: 22,0°C

Za provozovatele: PEG s.r.o.

Měřil: Kašpar

Vztažná kapacita: 120,0 min

Kapacita: 100,0 %

Poznámka:

Baterie se nachází v dobrém stavu.

