Kapacitní zkouška baterií

Lokalita:

TR Pražačka

Zakázka:

PRE

Číslo testu:	13
Číslo baterie	Bat.1, 220V, r.v.2013
Datum:	15.08.24
Čas:	06:55
Typ baterií:	6 OPzS 300
Typ zkoušky:	120 min
Vybíjecí proud:	50 A
Konečné napětí:	194,4 V
Délka cyklu:	60 s
Délka zkoušky:	120,0 min
Teplota:	24,1°C
Za provozovatele:	PEG s.r.o.
Měřil:	Kašpar
Vztažná kapacita:	120,0 min
Kapacita:	**100,0 %**

Poznámka:

Baterie se nachází v dobrém stavu.

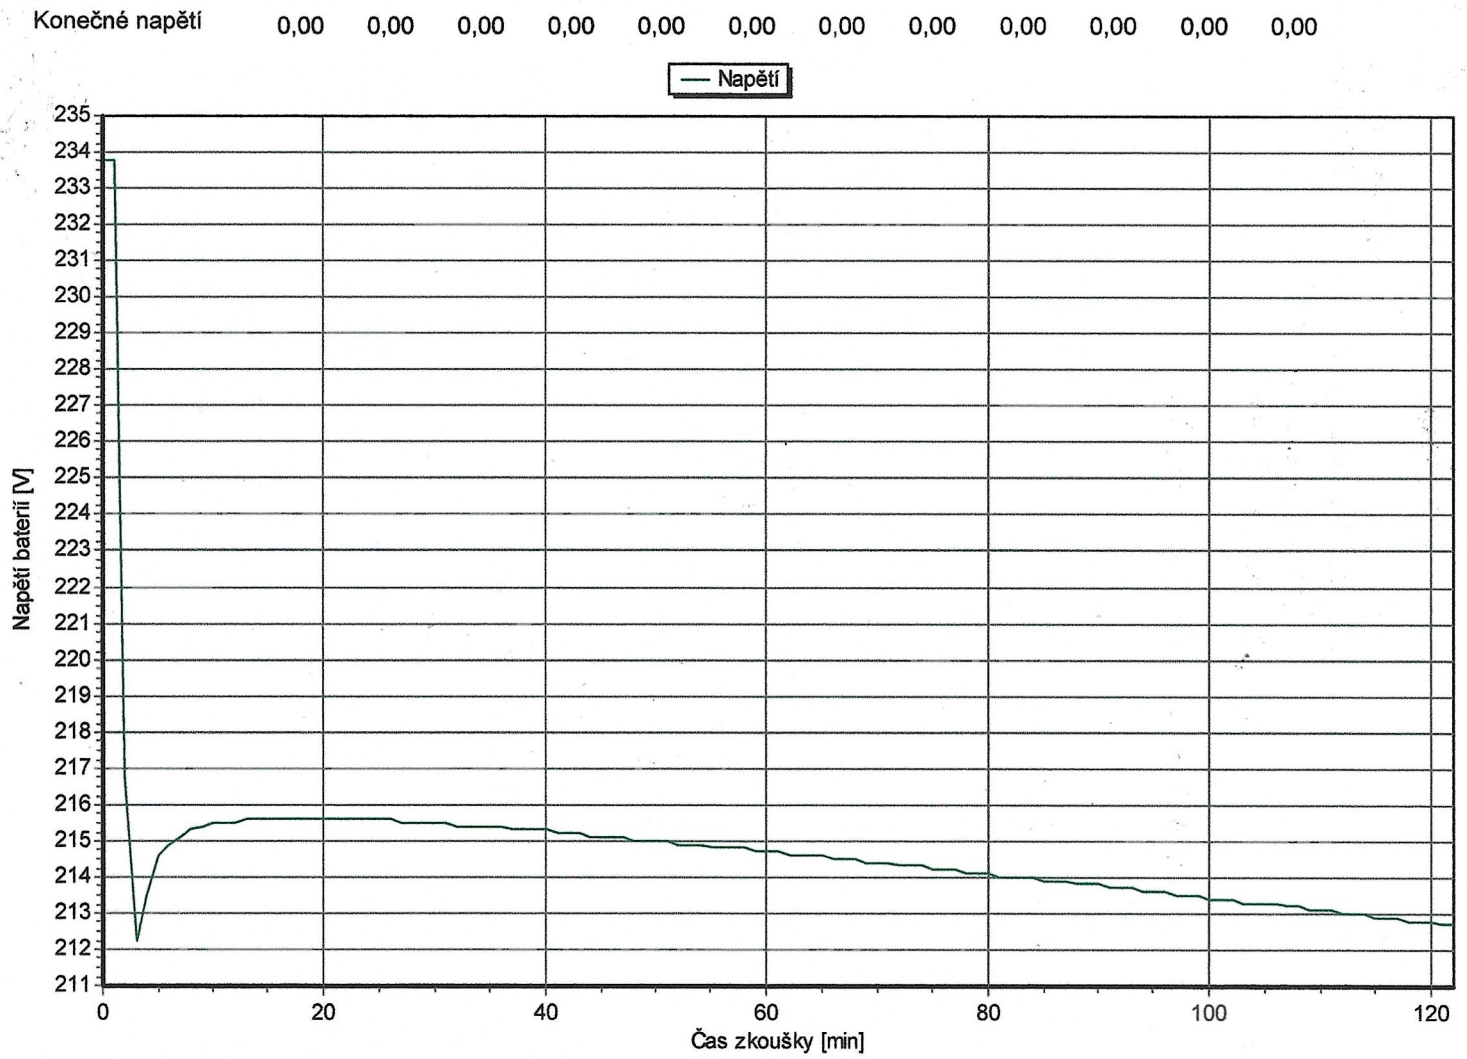

Kapacitní zkouška baterií

Lokalita:

TR Pražačka

Zakázka:

PRE

Číslo testu:	14
Číslo baterie	Bat.2, 220V, r.v.2013
Datum:	15.08.24
Čas:	08:59
Typ baterií:	6 OPzS 300
Typ zkoušky:	120 min
Vybíjecí proud:	50 A
Konečné napětí:	194,4 V
Délka cyklu:	60 s
Délka zkoušky:	120,0 min
Teplota:	25,3°C
Za provozovatele:	PEG s.r.o.
Měřil:	Kašpar
Vztažná kapacita:	120,0 min
Kapacita:	**100,0 %**

Poznámka:
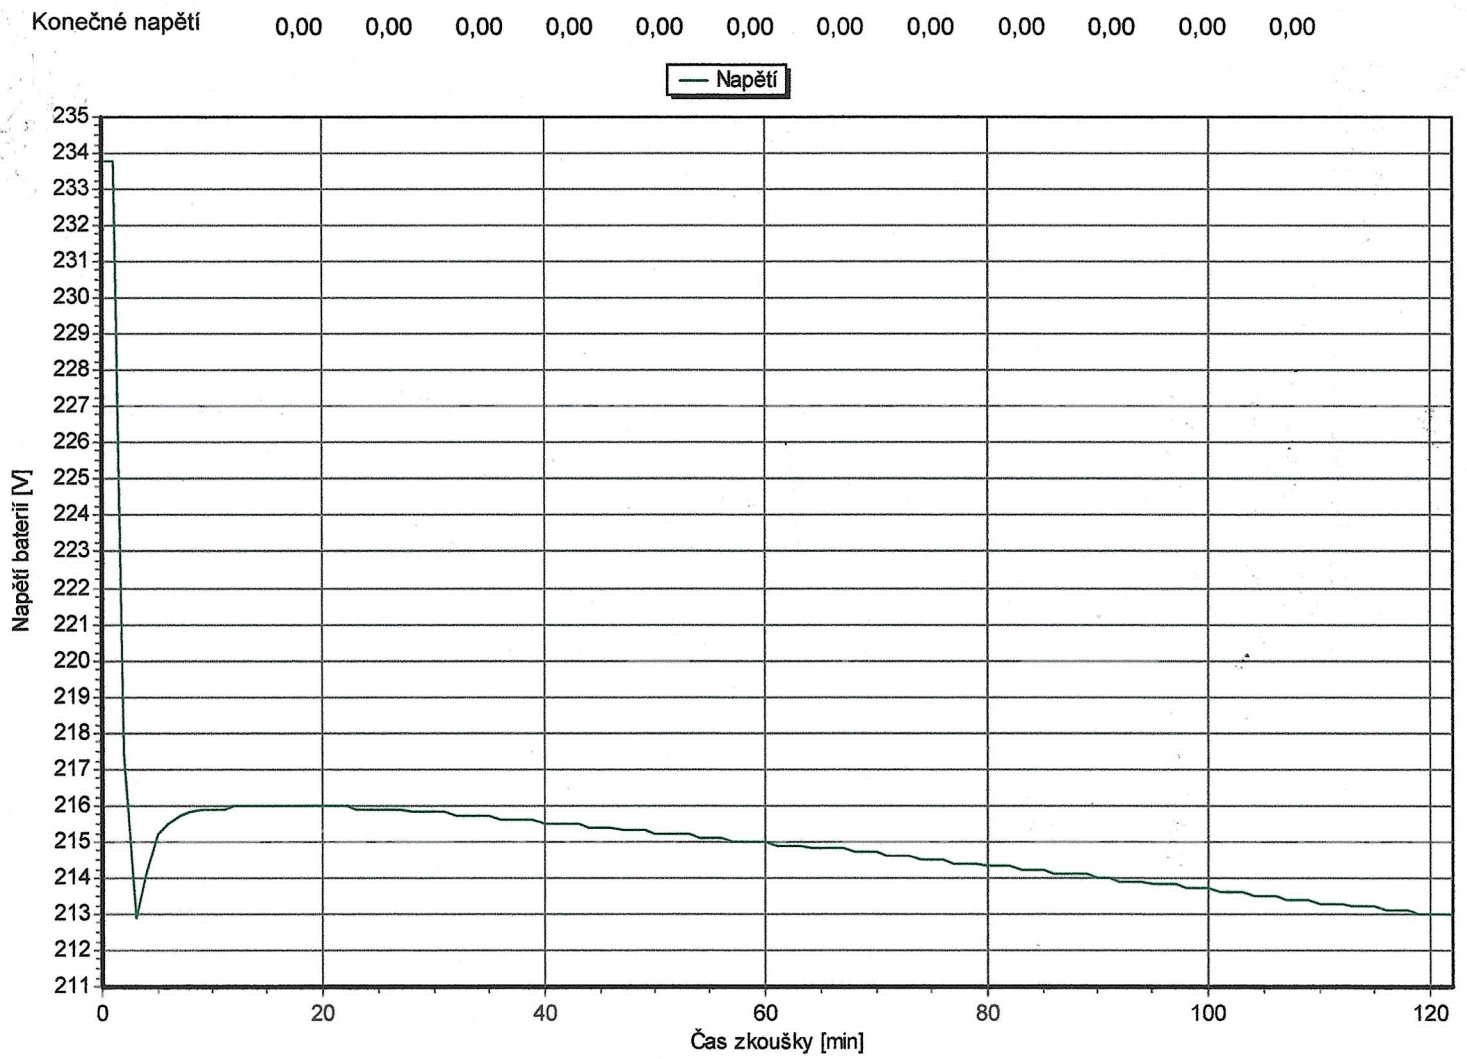
Baterie se nachází v dobrém stavu.