

Kapacitní zkouška baterií

Lokalita:

TR Východ

Zakázka:

PRE

Číslo testu:

35

Číslo baterie

Bat. 1, 110V, r.v.2007

Datum:

17.01.24

Čas:

11:58

Typ baterií:

Ogi bloc 110

Typ zkoušky:

120 min

Vybíjecí proud:

30 A

Konečné napětí:

97,2 V

Délka cyklu:

60 s

Délka zkoušky:

119,0 min

Teplota:

14,0°C

Za provozovatele:

PEG s.r.o.

Měří:

Kašpar

Vztažná kapacita:


120,0 min

Kapacita:

99,2 %

Poznámka:

Baterie se nachází ve zhoršeném stavu.

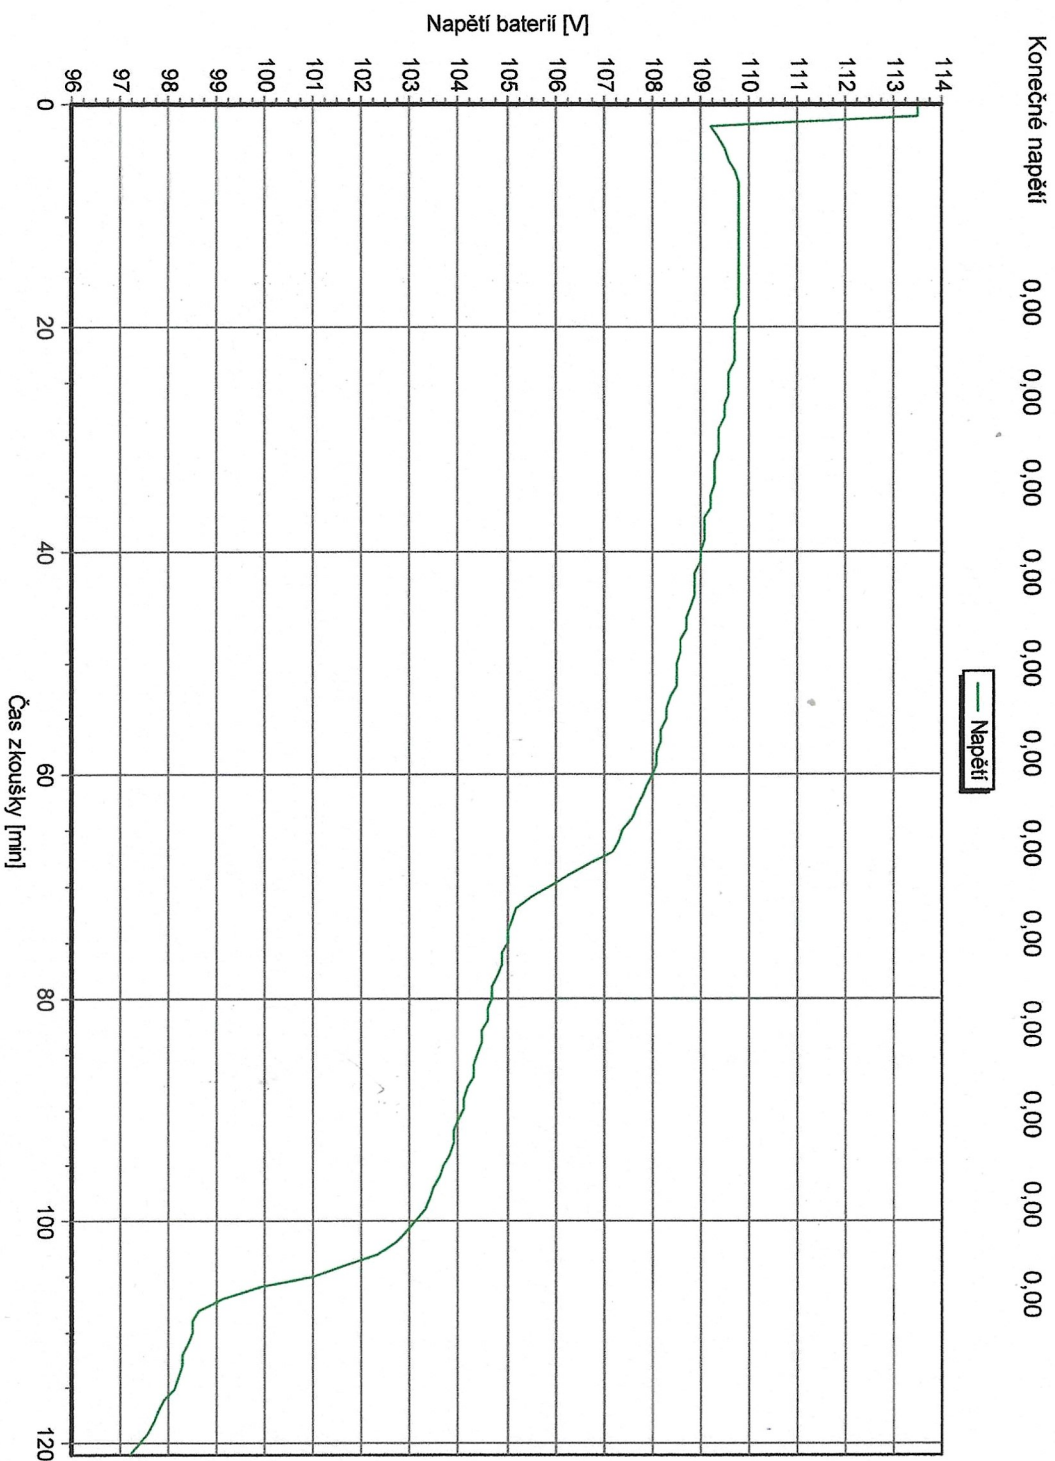

Kapacitní zkouška baterií

Lokalita:

TR Východ

Zakázka:

PRE

Číslo testu:

32

Číslo baterie

Bat.2, 110V, r.v.2007

Datum:

17.01.24

Čas:

09:31

Typ baterií:

Ogi bloc 110

Typ zkoušky:

120 min

Vybíjecí proud:

30 A

Konečné napětí:

97,2 V

Délka cyklu:

60 s

Délka zkoušky:

120,0 min

Teplota:

13,0°C

Za provozovatele:

PEG s.r.o.

Měřil:

Kašpar

Vztažná kapacita:

120,0 min

Kapacita:

100,0 %

Poznámka:

Baterie se nachází v dobrém stavu.

