

Kapacitní zkouška baterií

Lokalita:

TR Zličín

Zakázka:

PRE

Konečné napětí

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

— Napětí

Číslo testu: 16

Číslo baterie B1, 220V, r.v.2006

Datum: 25.07.24

Čas: 09:48

Typ baterií: 5 OPzS 350

Typ zkoušky: 120 min

Vybíjecí proud: 50 A

Konečné napětí: 194,4 V

Délka cyklu: 60 s

Délka zkoušky: 113,0 min

Teplota: 23,4°C

Za provozovatele: PEG s.r.o.


Měřil: Kašpar

Vztažná kapacita: 120,0 min

Kapacita: 94,2 %

Poznámka:

Baterie se nachází ve zhoršeném stavu, vzhledem ke stáří doporučujeme výměnu.

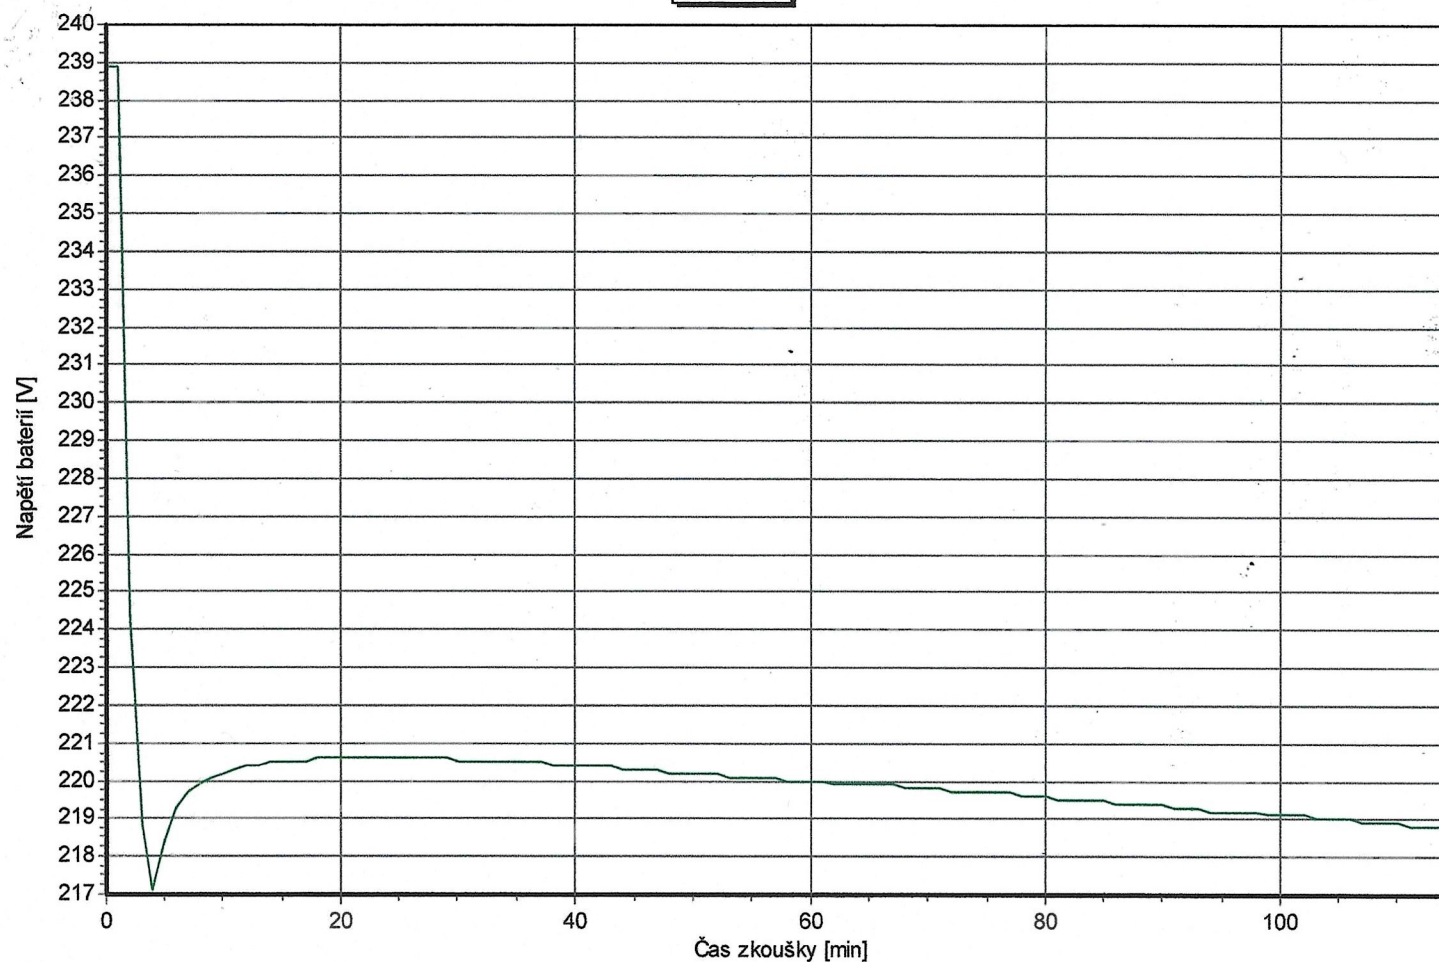

Kapacitní zkouška baterií

Lokalita:

TR Zličín

Zakázka:

PRE

Konečné napětí

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

— Napětí

Číslo testu: 15

Číslo baterie B2, 220V, r.v.2006

Datum: 25.07.24

Čas: 07:42

Typ baterií: 5 OPzS 350

Typ zkoušky: 120 min

Vybíjecí proud: 50 A

Konečné napětí: 220 V

Délka cyklu: 60 s

Délka zkoušky: 111,0 min

Teplota: 21,7°C

Za provozovatele: PEG s.r.o.

Měřil: Kašpar

Vztažná kapacita: 120,0 min

Kapacita: 92,5 %

Poznámka:

Baterie se nachází ve zhoršeném stavu, vzhledem ke stáří doporučujeme výměnu.

