

Kapacitní zkouška baterií

Lokalita:

TR Holešovice

Zakázka:

PRE

Konečné napětí

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Číslo testu:

22

Číslo baterie

Bat. 1, 220V, r.v.2008

Datum:

13.11.24

Čas:

07:53

Typ baterií:

5 OPzS 350

Typ zkoušky:

120 min

Vybíjecí proud:

50 A

Konečné napětí:

189 V

Délka cyklu:

60 s

Délka zkoušky:

120,0 min

Teplota:

22,9°C

Za provozovatele:

PEG s.r.o.

Měřil:

Kašpar

Vztažná kapacita:


120,0 min

Kapacita:

100,0 %

Poznámka:

Baterie se nachází v dobrém stavu.

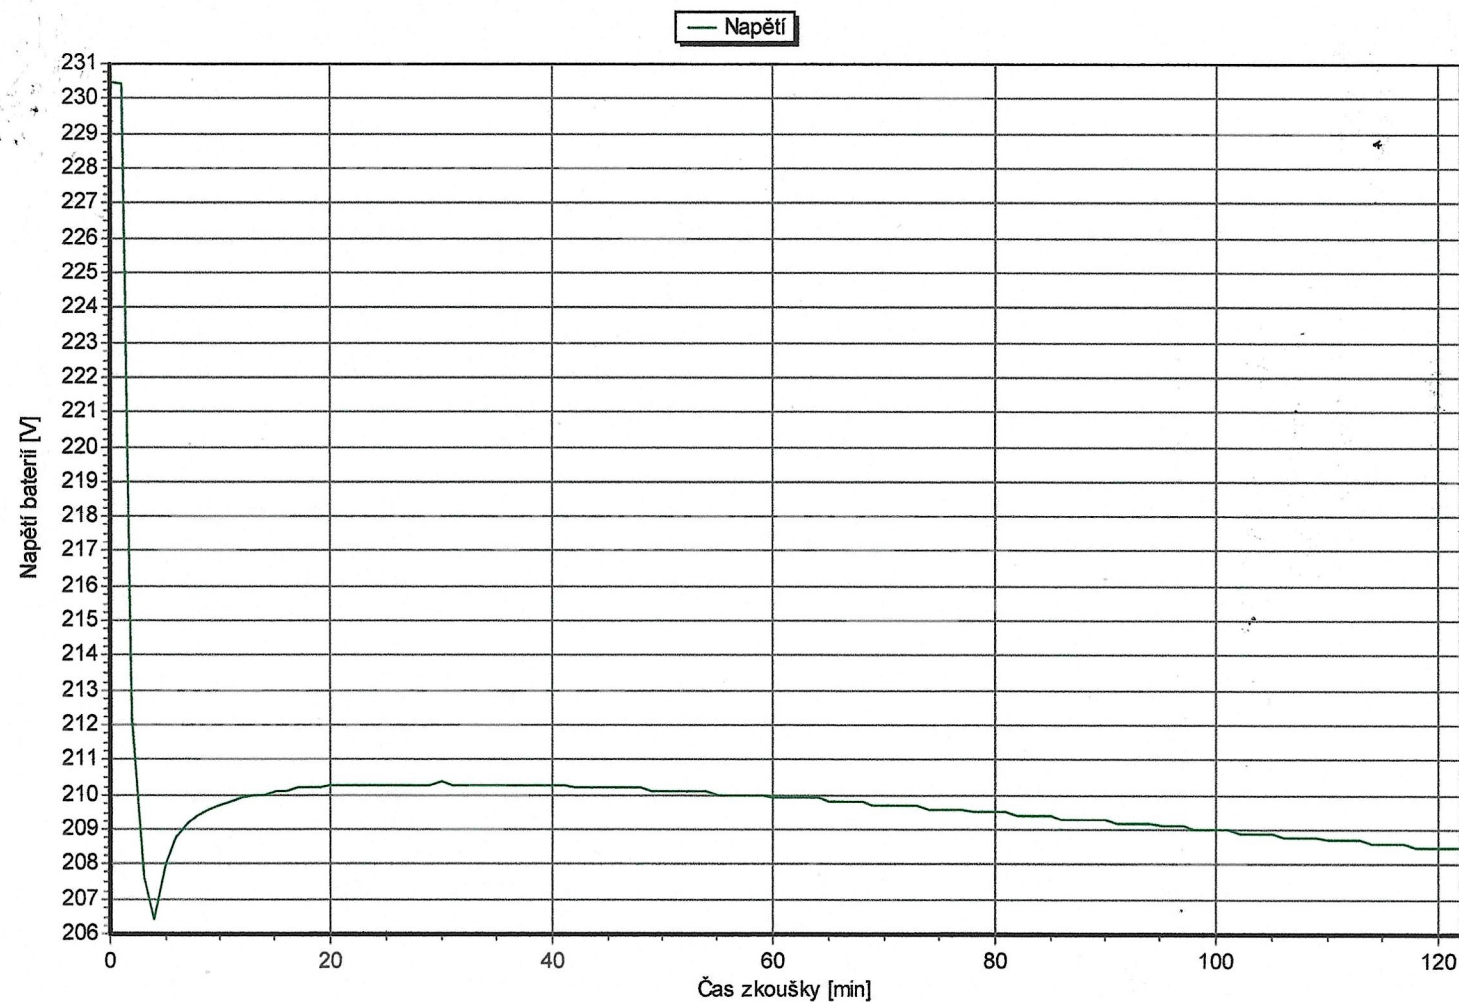

Kapacitní zkouška baterií

Lokalita:

TR Holešovice

Zakázka:

PRE

Konečné napětí

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

— Napětí

Číslo testu: 23

Číslo baterie Bat.2, 220V, r.v.2008

Datum: 13.11.24

Čas: 10:02

Typ baterií: 5 OPzS 350

Typ zkoušky: 120 min

Vybíjecí proud: 50 A

Konečné napětí: 189 V

Délka cyklu: 60 s

Délka zkoušky: 120,0 min

Teplota: 23,4°C

Za provozovatele: PEG s.r.o.

Měřil: Kašpar

Vztažná kapacita: 120,0 min

Kapacita: 100,0 %

Poznámka:

Baterie se nachází v dobrém stavu.

