

Kapacitní zkouška baterií

Lokalita:

TR Karlín

Zakázka:

PRE

Konečné napětí

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

— Napětí

Číslo testu: 28

Číslo baterie Bat. 1, 220V, r.v.2017

Datum: 27.11.24

Čas: 08:15

Typ baterií: 5 OPzS 350

Typ zkoušky: 120 min

Vybíjecí proud: 50 A

Konečné napětí: 194,4 V

Délka cyklu: 60 s

Délka zkoušky: 120,0 min

Teplota: 25,8°C

Za provozovatele: PEG s.r.o.


Měřil: Kašpar

Vztažná kapacita: 120,0 min

Kapacita: 100,0 %

Poznámka:

Baterie se nachází v dobrém stavu.

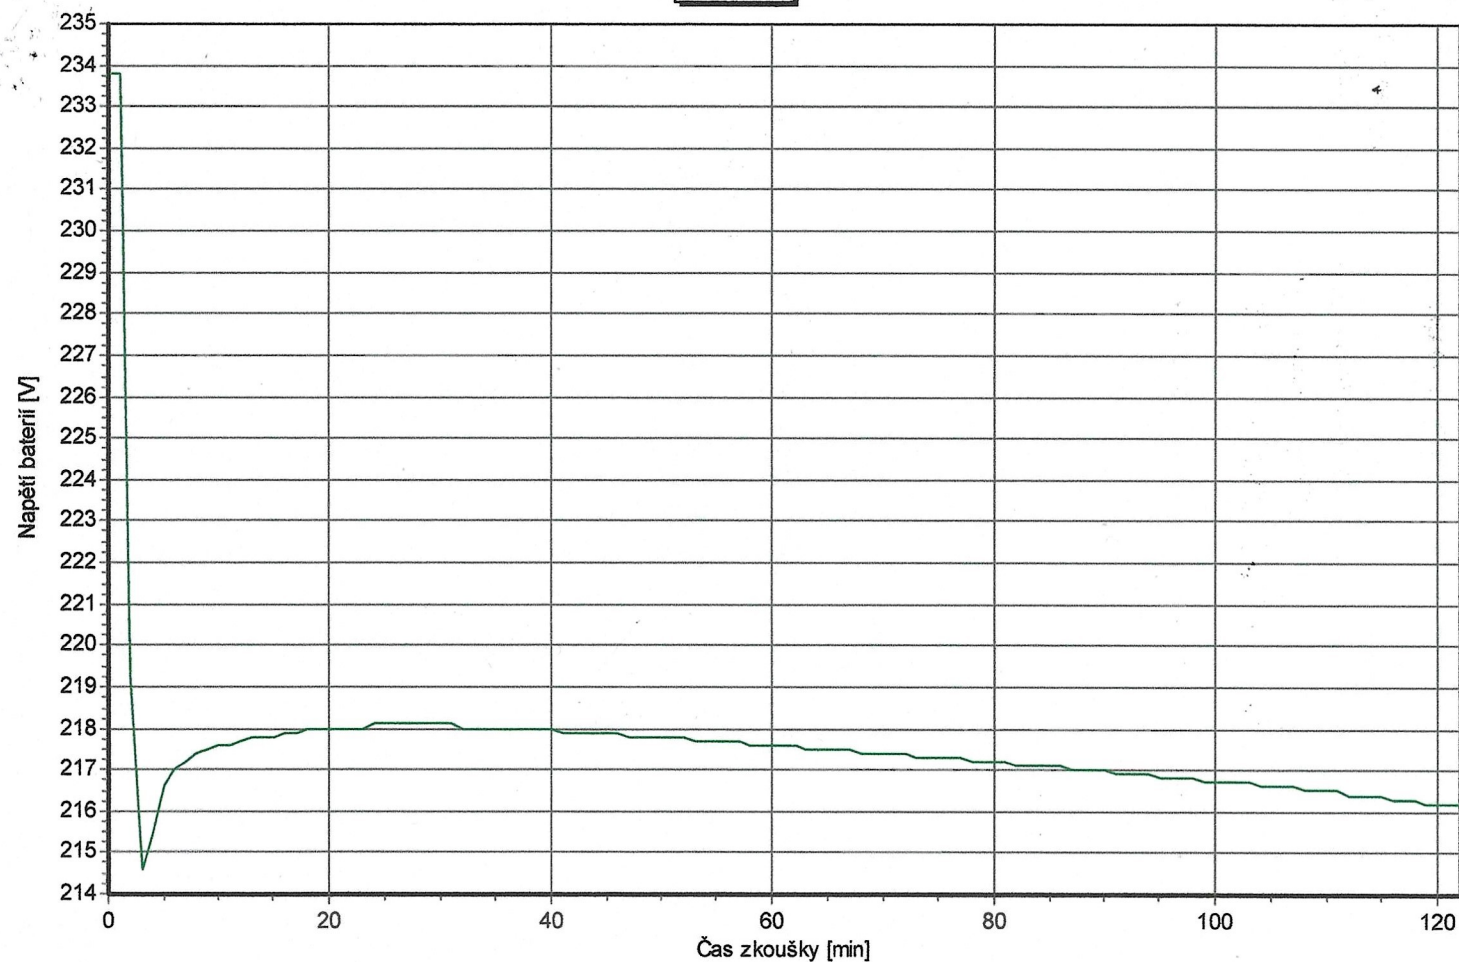

Kapacitní zkouška baterií

Lokalita:

TR Karlín

Zakázka:

PRE

Konečné napětí

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Napětí

Číslo testu: 29
Číslo baterie Bat.2, 220V, r.v.2017
Datum: 27.11.24
Čas: 10:20
Typ baterií: 5 OPzS 350
Typ zkoušky: 120 min
Vybíjecí proud: 50 A
Konečné napětí: 194,4 V

Délka cyklu: 60 s
Délka zkoušky: 120,0 min
Teplota: 26,4°C
Za provozovatele: PEG s.r.o.
Měřil: Kašpar

Vztažná kapacita: 120,0 min

Kapacita: 100,0 %

Poznámka:

Baterie se nachází v dobrém stavu.

