Kapacitní zkouška baterií

Lokalita:

TR Letňany

Zakázka:

PRE

Číslo testu:	22
Číslo baterie	Bat.1, 220V, r.v.2020
Datum:	25.09.25
Čas:	08:54
Typ baterií:	5 OPzS 250
Typ zkoušky:	120 min
Vybíjecí proud:	50 A
Konečné napětí:	194,4 V
Délka cyklu:	60 s
Délka zkoušky:	120,0 min
Teplota:	24,3°C
Za provozovatele:	PEG s.r.o.
Měřil:	Kašpar
Vztažná kapacita:	120,0 min
Kapacita:	**100,0 %**

Poznámka:

Baterie se nachází v dobrém stavu.

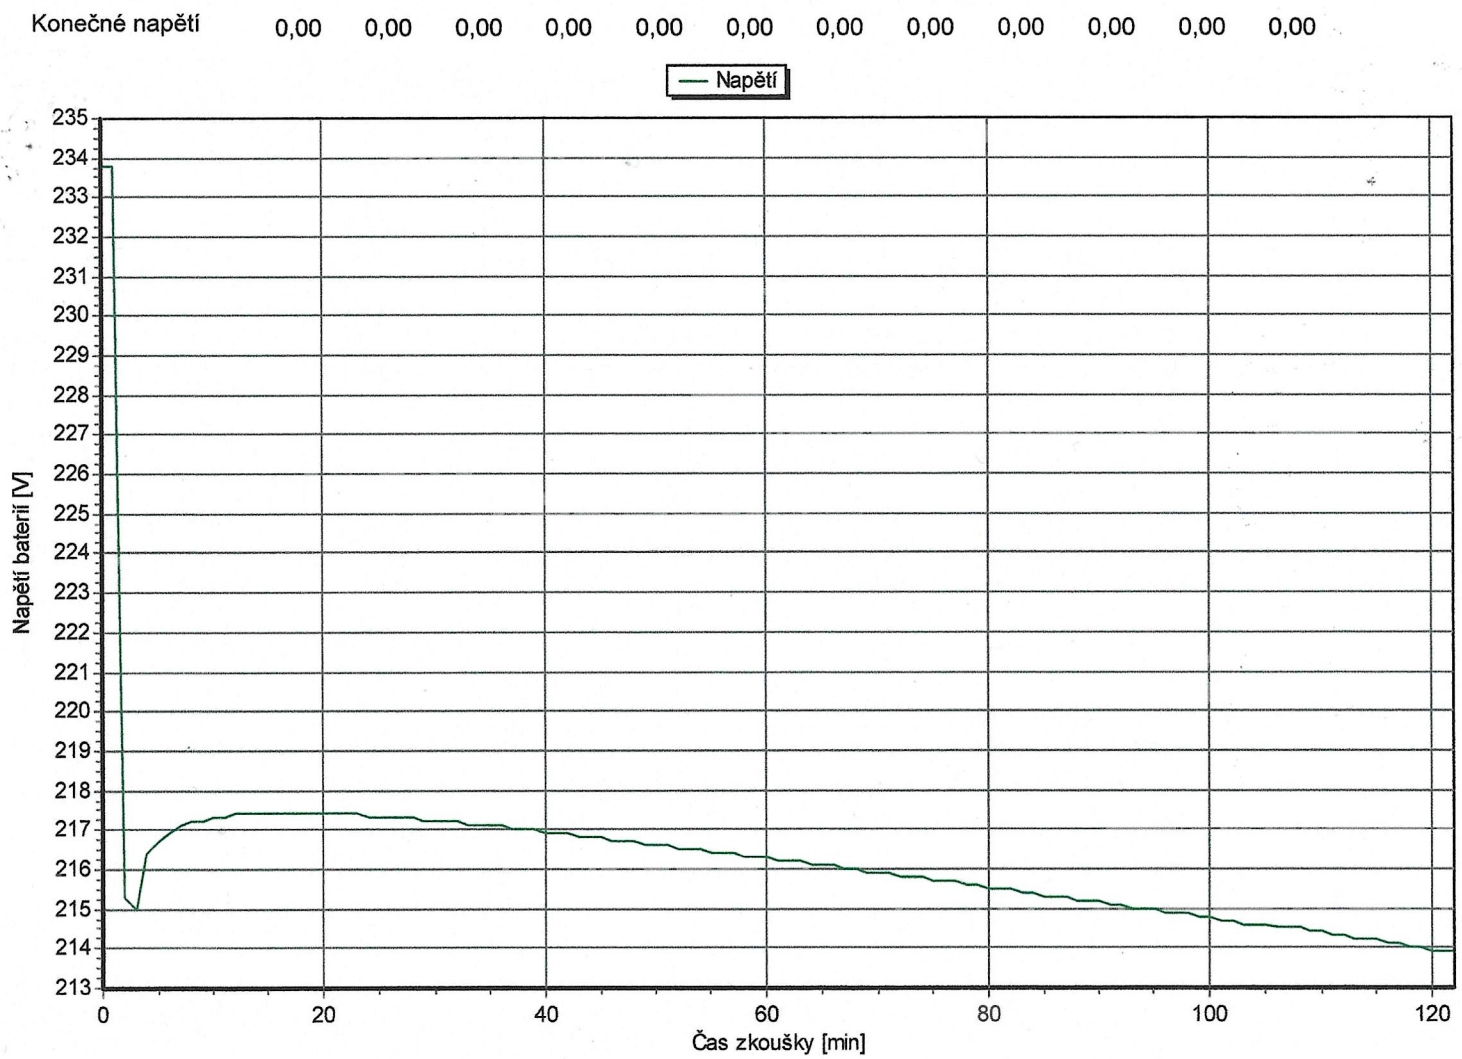

Kapacitní zkouška baterií

Lokalita:

TR Letňany

Zakázka:

PRE

Čislo testu:	21
Číslo baterie	Bat.2, 220V, r.v.2019
Datum:	25.09.25
Čas:	06:48
Typ baterií:	5 OPzS 250
Typ zkoušky:	120 min
Vybíjecí proud:	50 A
Konečné napětí:	194,4 V
Délka cyklu:	60 s
Délka zkoušky:	120,0 min
Teplota:	21,4°C
Za provozovatele:	PEG s.r.o.
Měřil:	Kašpar
Vztažná kapacita:	120,0 min
Kapacita:	**100,0 %**

Poznámka:

Baterie se nachází v dobrém stavu.
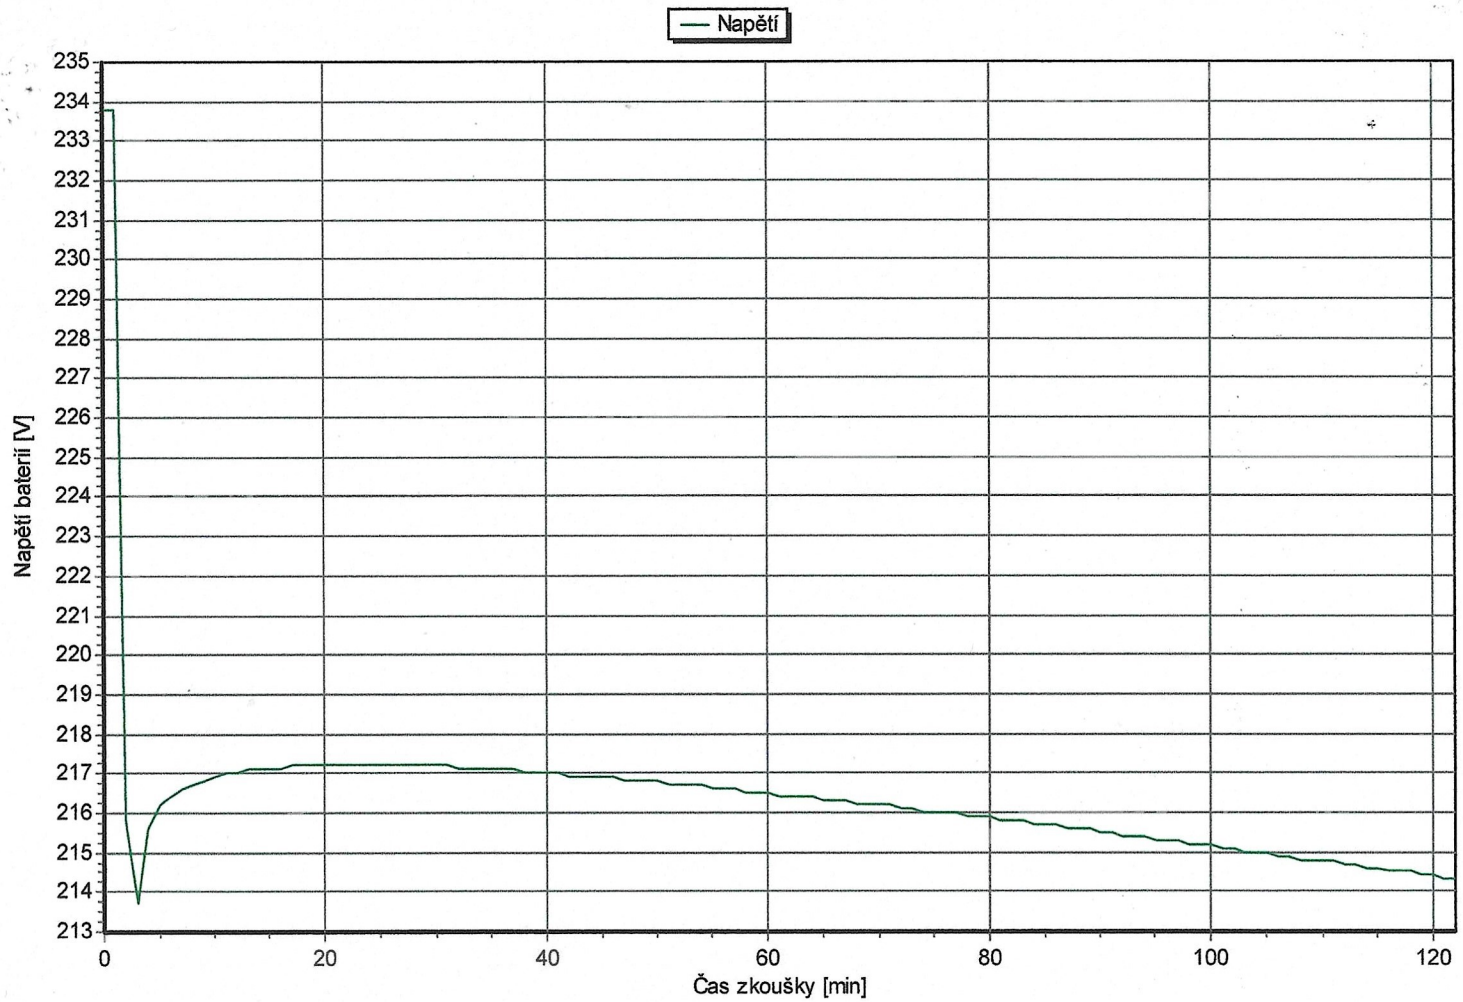
Konečné napětí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00