

Kapacitní zkouška baterií

Lokalita:

TR Pankrác

Zakázka:

PRE

Konečné napětí

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

— Napětí

Číslo testu: 17
Číslo baterie Bat. 1, 220V, r.v.2018
Datum: 18.09.25
Čas: 07:02
Typ baterií: 5 OPzS 250
Typ zkoušky: 120 min
Vybíjecí proud: 50 A
Konečné napětí: 194,4 V


Délka cyklu: 60 s
Délka zkoušky: 120,0 min
Teplota: 23,2°C
Za provozovatele: PEG s.r.o.
Měřil: Kašpar

Vztažná kapacita: 120,0 min

Kapacita: 100,0 %

Poznámka:

Baterie se nachází v dobrém stavu.

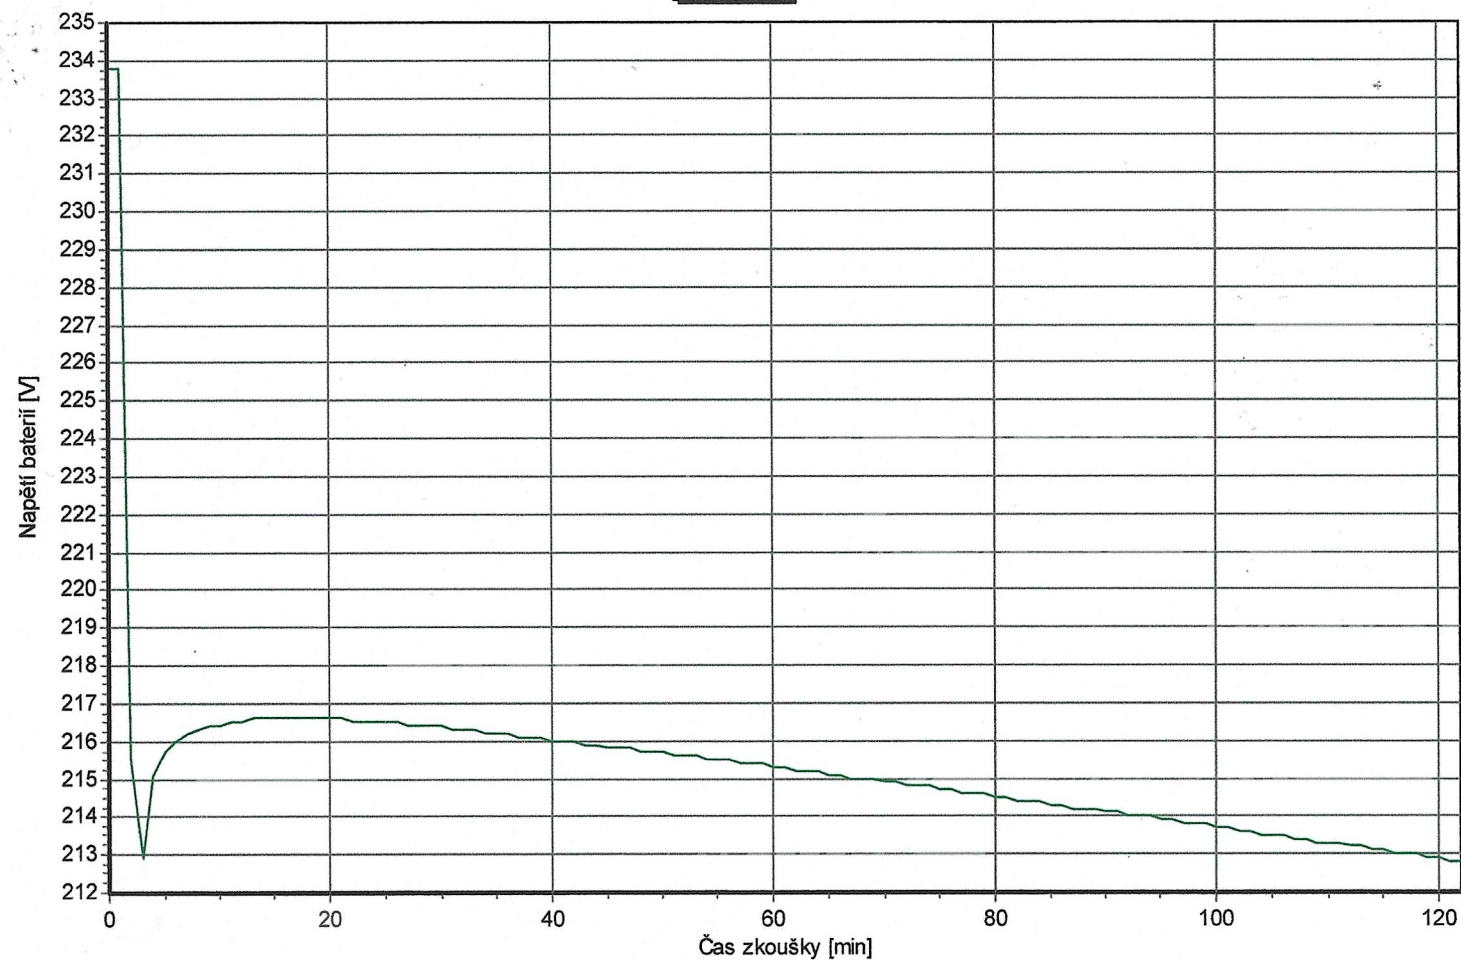

Kapacitní zkouška baterií

Lokalita:

TR Pankrác

Zakázka:

PRE

Konečné napětí

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Číslo testu: 18

Číslo baterie Bat.2, 220V, r.v.2018

Datum: 18.09.25

Čas: 09:08

Typ baterií: 5 OPzS 250

Typ zkoušky: 120 min

Vybíjecí proud: 50 A

Konečné napětí: 194,4 V

Délka cyklu: 60 s

Délka zkoušky: 120,0 min

Teplota: 24,7°C

Za provozovatele: PEG s.r.o.

Měřil: Kašpar

Vztažná kapacita: 120,0 min

Kapacita: 100,0 %

Poznámka:

Baterie se nachází v dobrém stavu.

