

Kapacitní zkouška baterií

Lokalita:

TR Zličín

Zakázka:

PRE

Konečné napětí

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Napětí

Číslo testu: 2
Číslo baterie B2, 220V, r.v.2006
Datum: 07.05.25
Čas: 09:43
Typ baterií: 5 OPzS 350
Typ zkoušky: 120 min
Vybíjecí proud: 50 A
Konečné napětí: 218 V


Délka cyklu: 60 s
Délka zkoušky: 113,0 min
Teplota: 23,4°C
Za provozovatele: PEG s.r.o.
Měřil: Kašpar

Vztažná kapacita: 120,0 min

Kapacita: 94,2 %

Poznámka:

Baterie se nachází ve zhoršeném stavu,
doporučujeme celkovou výměnu.

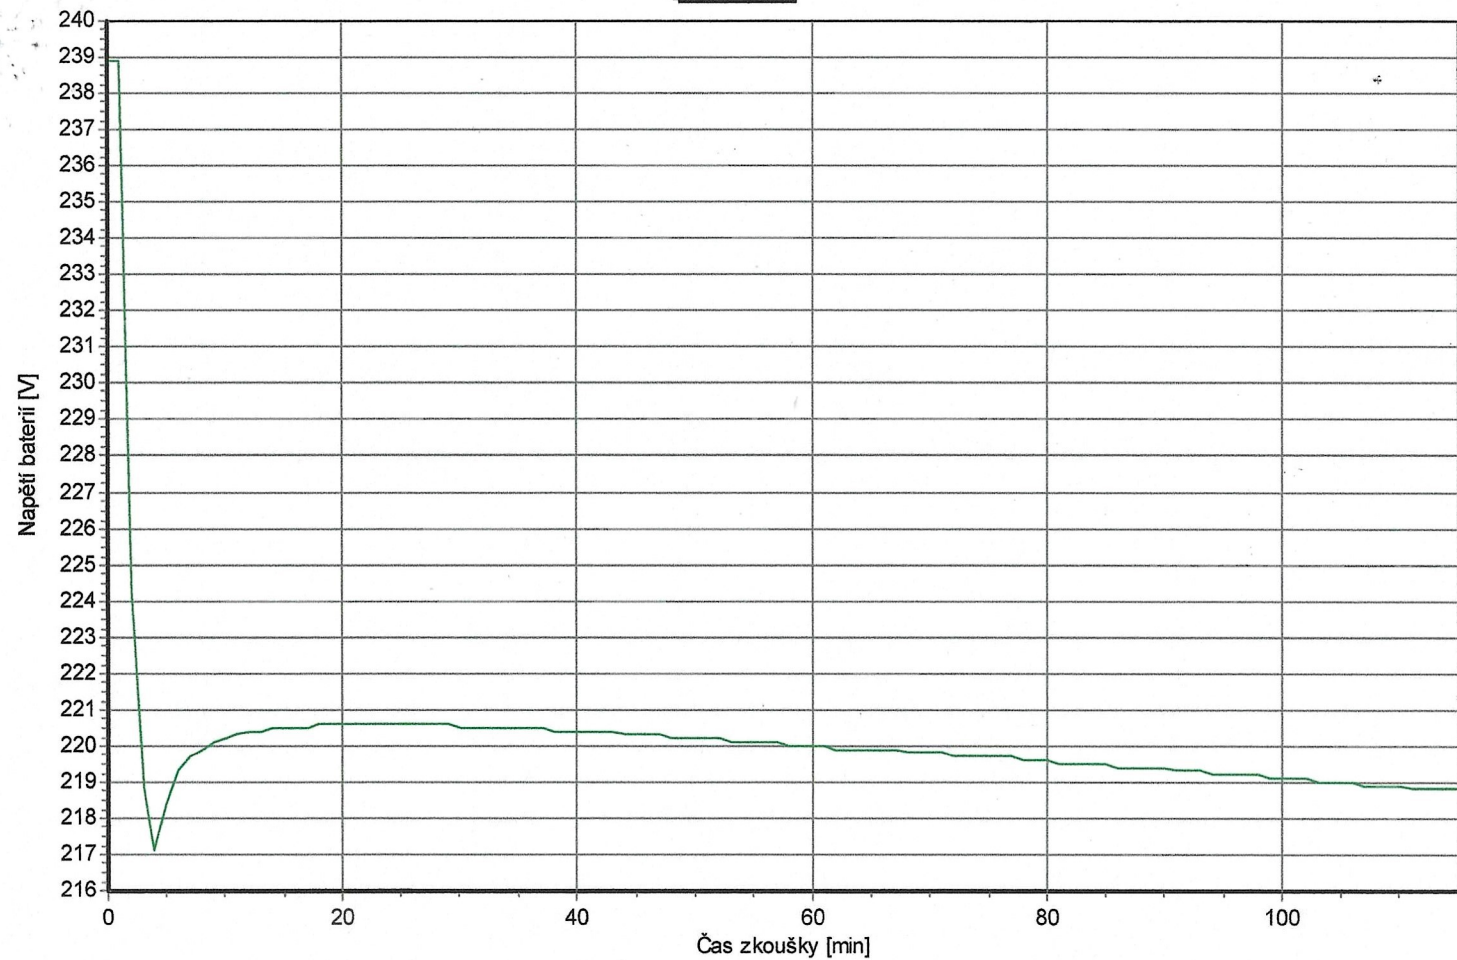

Kapacitní zkouška baterií

Lokalita:

TR Zličín

Zakázka:

PRE

Konečné napětí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Číslo testu: 1

Číslo baterie B1, 220V, r.v.2006

Datum: 07.05.25

Čas: 07:35

Typ baterií: 5 OPzS 350

Typ zkoušky: 120 min

Vybíjecí proud: 50 A

Konečné napětí: 218 V

Délka cyklu: 60 s

Délka zkoušky: 111,0 min

Teplota: 21,7°C

Za provozovatele: PEG s.r.o.

Měřil: Kašpar

Vztažná kapacita: 120,0 min

Kapacita: 92,5 %

Poznámka:

Baterie se nachází ve zhoršeném stavu,
doporučujeme celkovou výměnu.

